


- woda lodowa 7°
- woda lodowa 12°
- woda chłodząca 13°
- woda chłodząca 18°

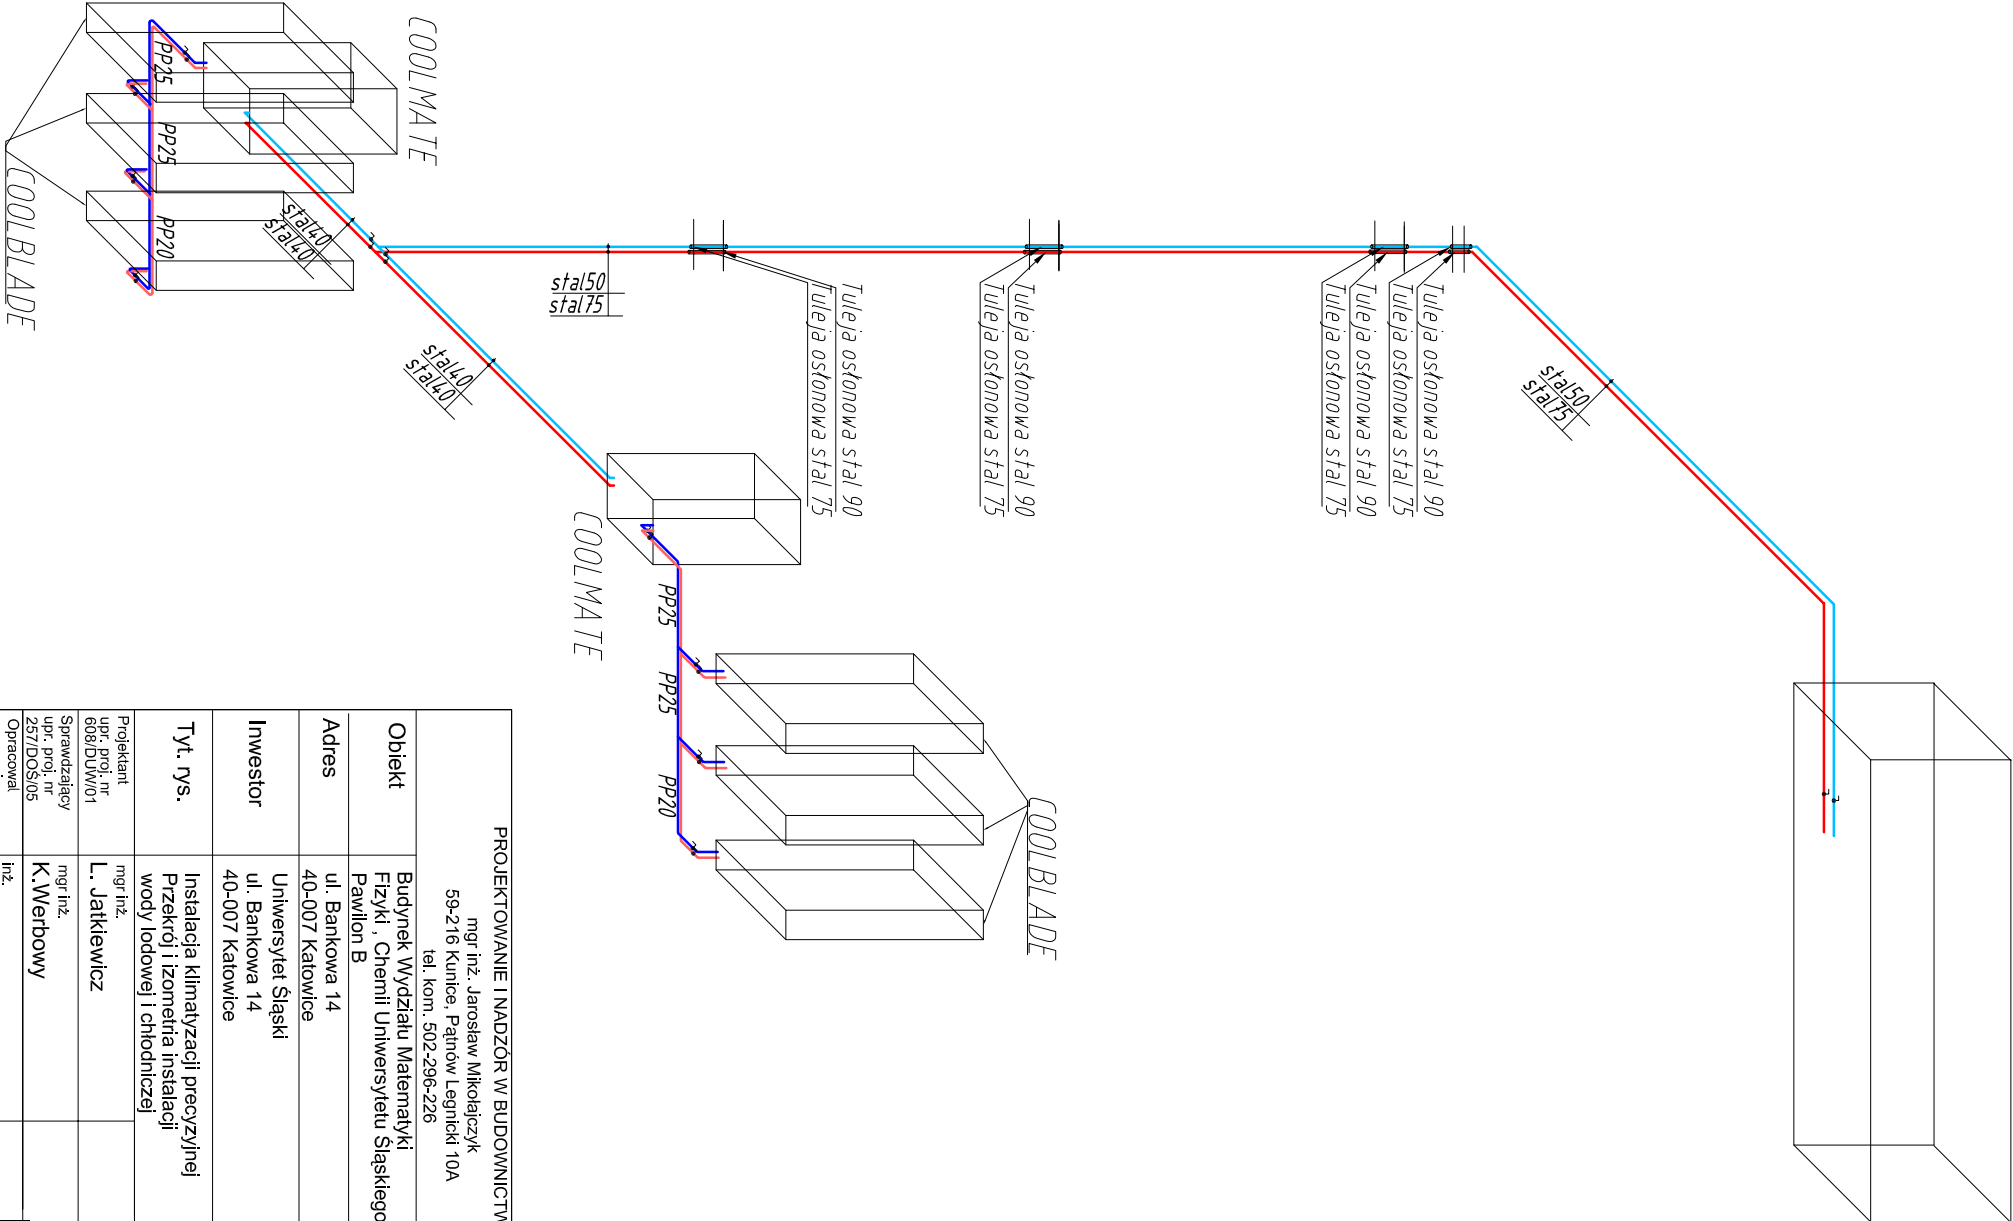

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE			
mgr inż. Jarosław Mikołajczyk 59-216 Kunice, Patków Legnicki 10A tel. kom. 502-296-226			
Obiekt	Budynek Wydziału Matematyki Pawilon B	Projekt bud.-wyk.	
Adres	ul. Bankowa 14 40-007 Katowice	Branża instal.-sanit.	
Inwestor	Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 14 40-007 Katowice		
Tyt. rys.	Instalacja klimatyzacji precyzyjnej Przełoży i izometria instalacji wody lodowej i chłodniczej	Skala 1:75	
Projektant upr. proj. nr 608/DUW/01	L. Jatkiewicz	Data 06.2012	
Sprawdzający upr. proj. nr 257/DOS/05	K. Werbowy	Rys. nr	
Opracował upr. proj. nr 143/83/LW	inż. B. Piotrowski	ISW4-1	