


P1

P2



OZNACZENIA:

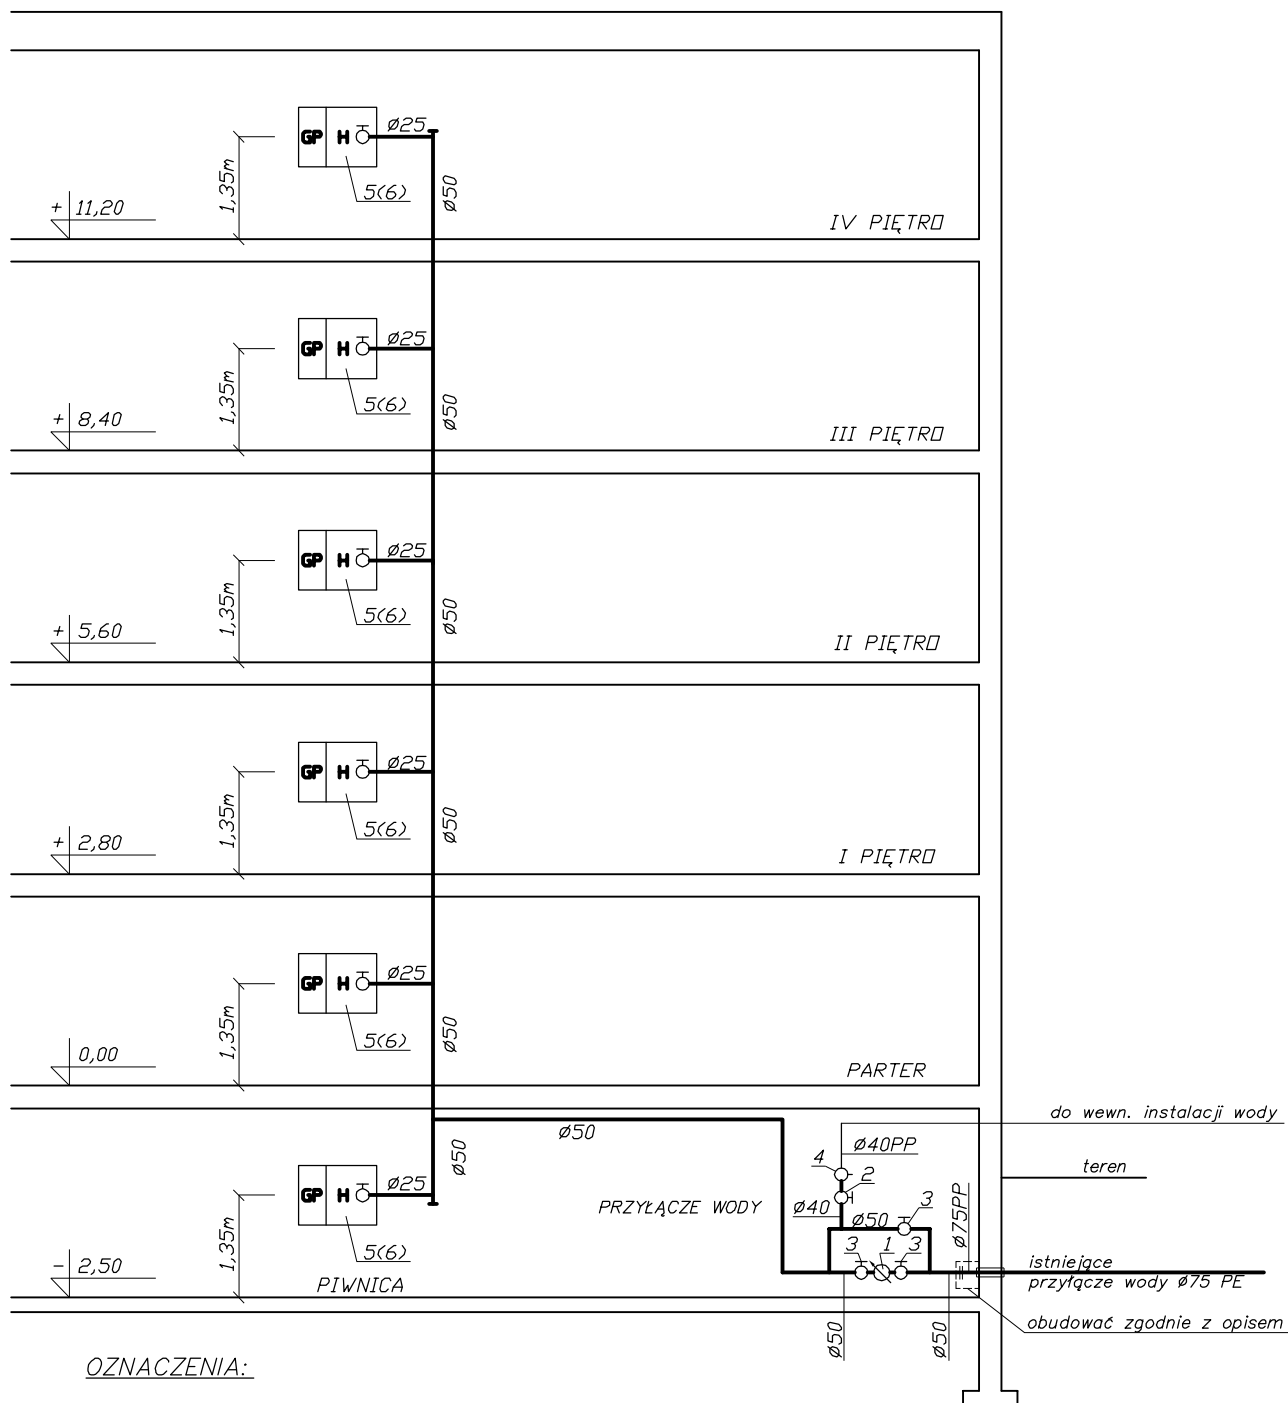

hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową 6–12kg

UWAGA:

Numery urządzeń wg zestawienia materiałów

	Obiekt i adres:	Dom studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2		
	Faza i temat:	PB i W Instalacji pionów nawodnionych		
	Nazwa rys.:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI PPOŻ.		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Umowa nr: 0003/103/4500092556
Projektował:	mgr inż. S. Gröbner	SLK/1068/PWOS/06		Nr rys.: 5 Nr proj.: 121/2013
Sprawdził:	mgr inż. Z. Wesołowski	487/06		Skala: Data: 04.2013
SP INWESTPROJEKT 40-874 KATOWICE ul. TYSIĄCLECIA 1				