

UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dn. 1 sierpnia 2012 r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.94.2012.DW**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200 000 €, p.n.:  
**„DOSTAWA KALENDARZY NA ROK 2013”.**

---

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


**Pytanie:**

W związku z ww. przetargiem poproszę o sprecyzowanie jaki kalendarz leżący powinien być wykonany?

- Czy taki jak w załączeniu – format kartek 290 x 100 mm, ilość ok. 60 kartek (kalendarium i notatki), oprawa twarda w tkaninie skóropodobnej – format 290 x 140 mm, spirala umożliwiająca odwracanie kartek. Kalendarz, który można położyć na płasko na biurku lub ustawić jak „piramidę”?

- Czy ma być – kalendarz w kształcie „piramidy”  
podstawa kartonowa (druk ile kolorów?), kartki - druk offsetowy (ok. 60 kartek – ile kolorów?), spirala łącząca wszystko.

# MODEL 707 tygodniowy

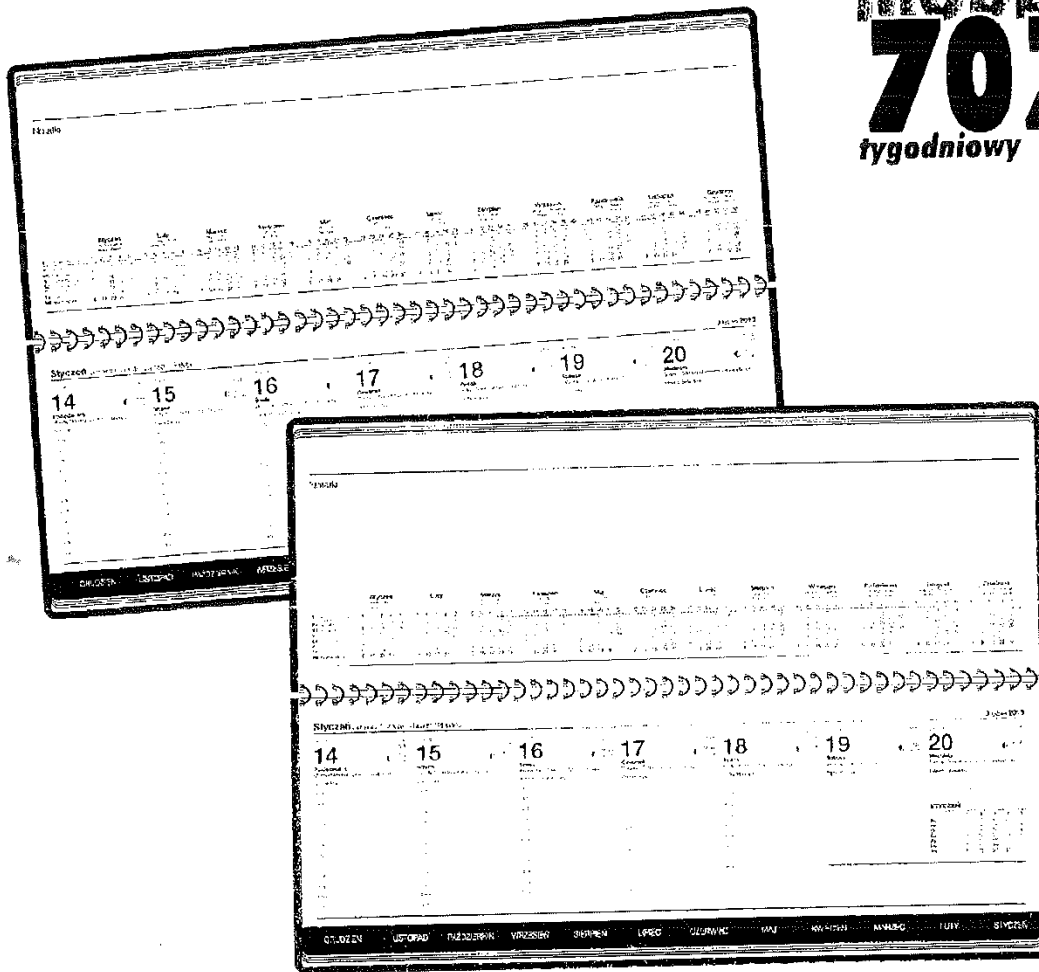

OFFICE LINE

Model 707 - tygodniowy		KALENDARZ KSIĄŻKOWY OFFICE LINE - BURGUND	
Format	290 x 100 mm	Język	PL, GB, D, RUS, FR
Papier	biały offset 70 g/m <sup>2</sup> lub charmois 70 g/m <sup>2</sup>	Wykończenie	spiralna, oprawa twarda, drukowane registry, druk szaro-bordowy
Objętość	128 stron	Opcje dodatkowe	zaczekane narożniki bloku i okładki, wycięte registry 1 rzędowe

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca składając ofertę w zakresie części „B” (kalendarze leżące) winien zaoferować kalendarze o parametrach opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2A do siwz. Zamawiający nie zawarł w opisie przedmiotu zamówienia informacji na temat formatu kalendarza, liczby kartek, materiału oprawy jak i spirali, gdyż elementy te nie mają dla Zamawiającego istotnego znaczenia, tym samym Zamawiający pozostawia w tym zakresie dowolność Wykonawcy, przy zachowaniu zgodności z pozostałymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi wymaganymi, zgodnie z w załączniku nr 2A.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

lic. Julia Kaczmarek

mgr Ewa Słowik

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej