





instalację oświetlenia nocnego
należy wpiąć w istniejący obwód
oświetlenia nocnego – sterowany
z portierni

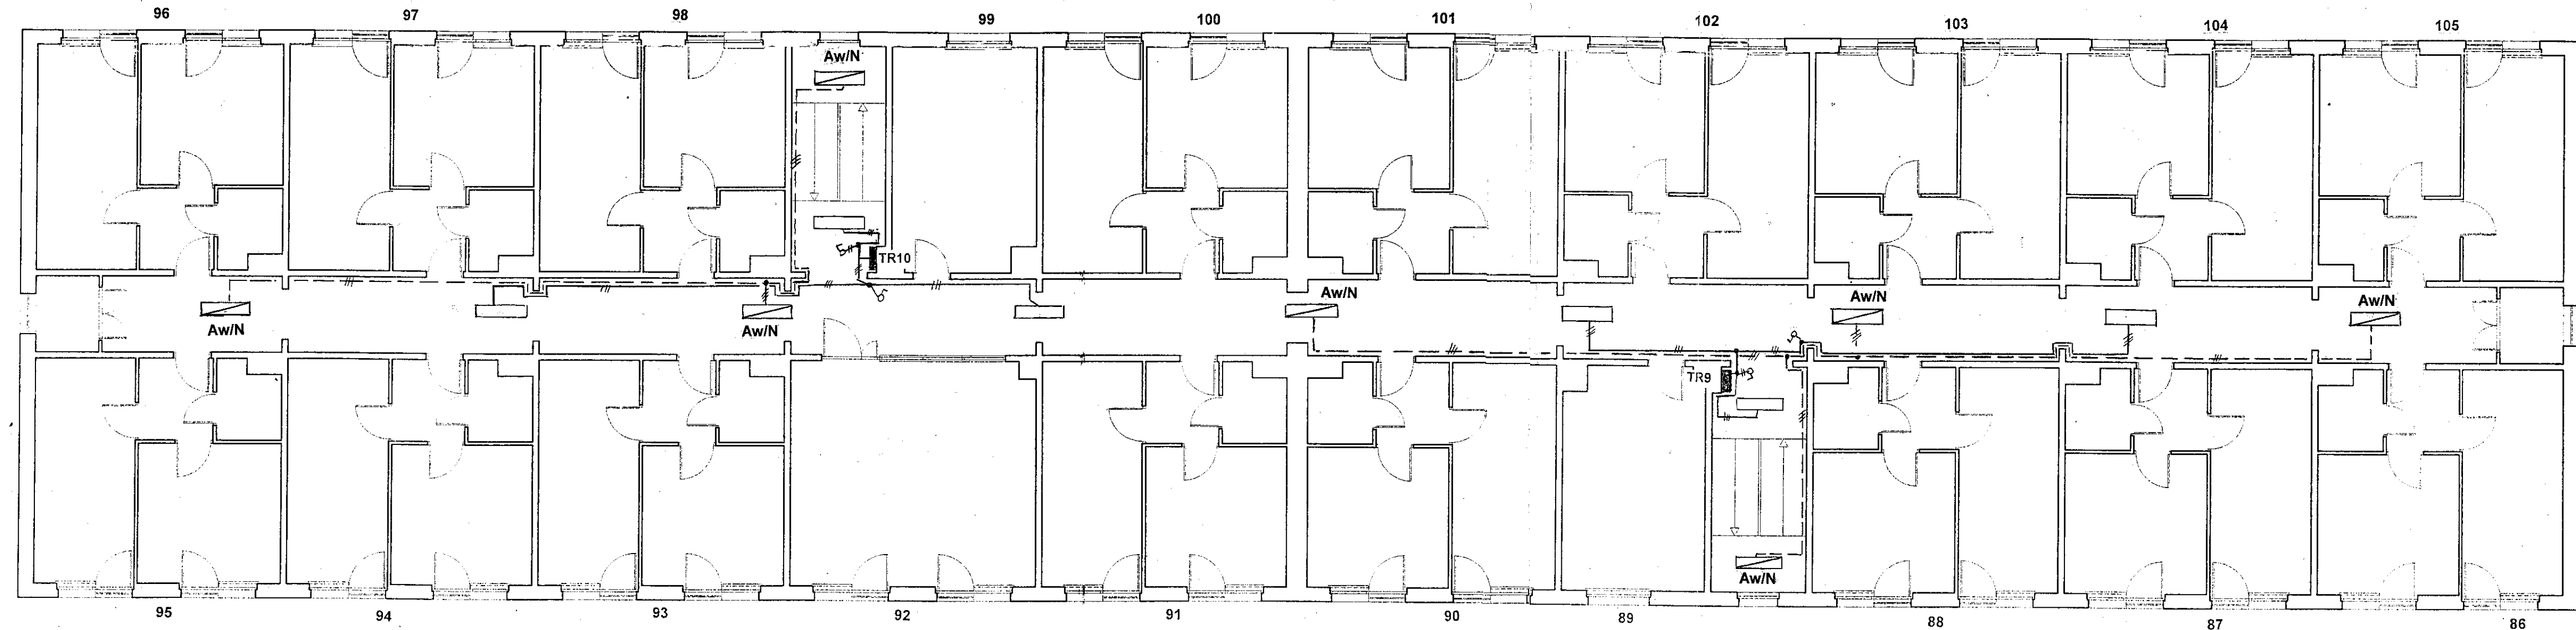

RZUT IV PIĘTRA

Oznaczenia:

-  - oprawa oświetleniowa typu Onr 236
-  - oprawa oświetleniowa typu Onr 236
(oprawa oświetlenia nocnego
z modułem awaryjnym 3 h)
-  - łącznik p/t jednobiegunowy typu POŁO

Uwaga:

1. Instalację należy wykonać jako n/t
układając przewody w korytach
instalacyjnych wewnątrz obudów
maskujących
2. Łączniki należy montować na wysokości min 1,6 m
ponad poziomem podłoża

Pi= 1,0 kW

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT ŚWIAŁOPEŁK DUDZIŃSKI 41-200 SOSNOWIEC, UL. GOSPODARCZA 22/9 TEL. 697 349 823					
INWESTOR	UNIWERSYTET ŚLĄSKI, 40-007 KATOWICE, UL. BANKOWA 12				
TEMAT	REMONT POMIESZCZEŃ W DS NR 5				
ADRES OBIEKTU	DOM STUDENTA NR 5, 41-200 SOSNOWIEC, UL. LWOWSKA 8				
TREŚĆ RYS.	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ			DATA	BRANŻA
PROJEKTOWAŁ				11. 2011	ELEKTR.
OPRACOWAŁ				SKALA	NR RYS.
SPRAWDZIŁ				1: 100	19-E