



Katowice 03. 10. 2018

**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Katowicach**

MZ. 5581. 22. 2018

**Uniwersytet Śląski  
w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40 – 007 Katowice**

**ZAWIADOMIENIE  
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO**

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 t. j.), zwanej dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 10. 09. 2018 r. w Budynku Domu Asystenta nr 3 zlokalizowanego przy ulicy Paderewskiego 32 w Katowicach:

- 1) Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia przekroczona o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno budowlanych.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
- § 207 ust. 2 i § 256 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

- 2) Niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno budowlanych.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)



• § 3 ust. 1, § 16 ust. 2 pkt. 5 i ust. 3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

• § 207 ust. 2 i § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

3) Brak wykonania obudowy i zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi ewakuacyjnych klatek schodowych.

Podstawa prawna obowiązku:

• art. 4 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

• § 15 ust. 4 pkt. 2 i ust. 2 oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

• § 256 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

4) Zastosowanie palnego wystroju w obrębie dróg ewakuacyjnych.

Podstawa prawna obowiązku:

• art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

• § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 lit. b oraz ust. 3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

• § 258 ust. 2 w związku z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

5) Brak wymaganej szerokości biegów schodów i spoczników międzykondygnacyjnych w ewakuacyjnych klatkach schodowych.

Podstawa prawna obowiązku:

• art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

• § 16 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)


• § 68 ust. 2 w związku z § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

6) Zawężenie szerokości drogi ewakuacyjnej w obrębie korytarza na poziomie parteru do 0,8m.

Podstawa prawna obowiązku:

• art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

• § 15 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

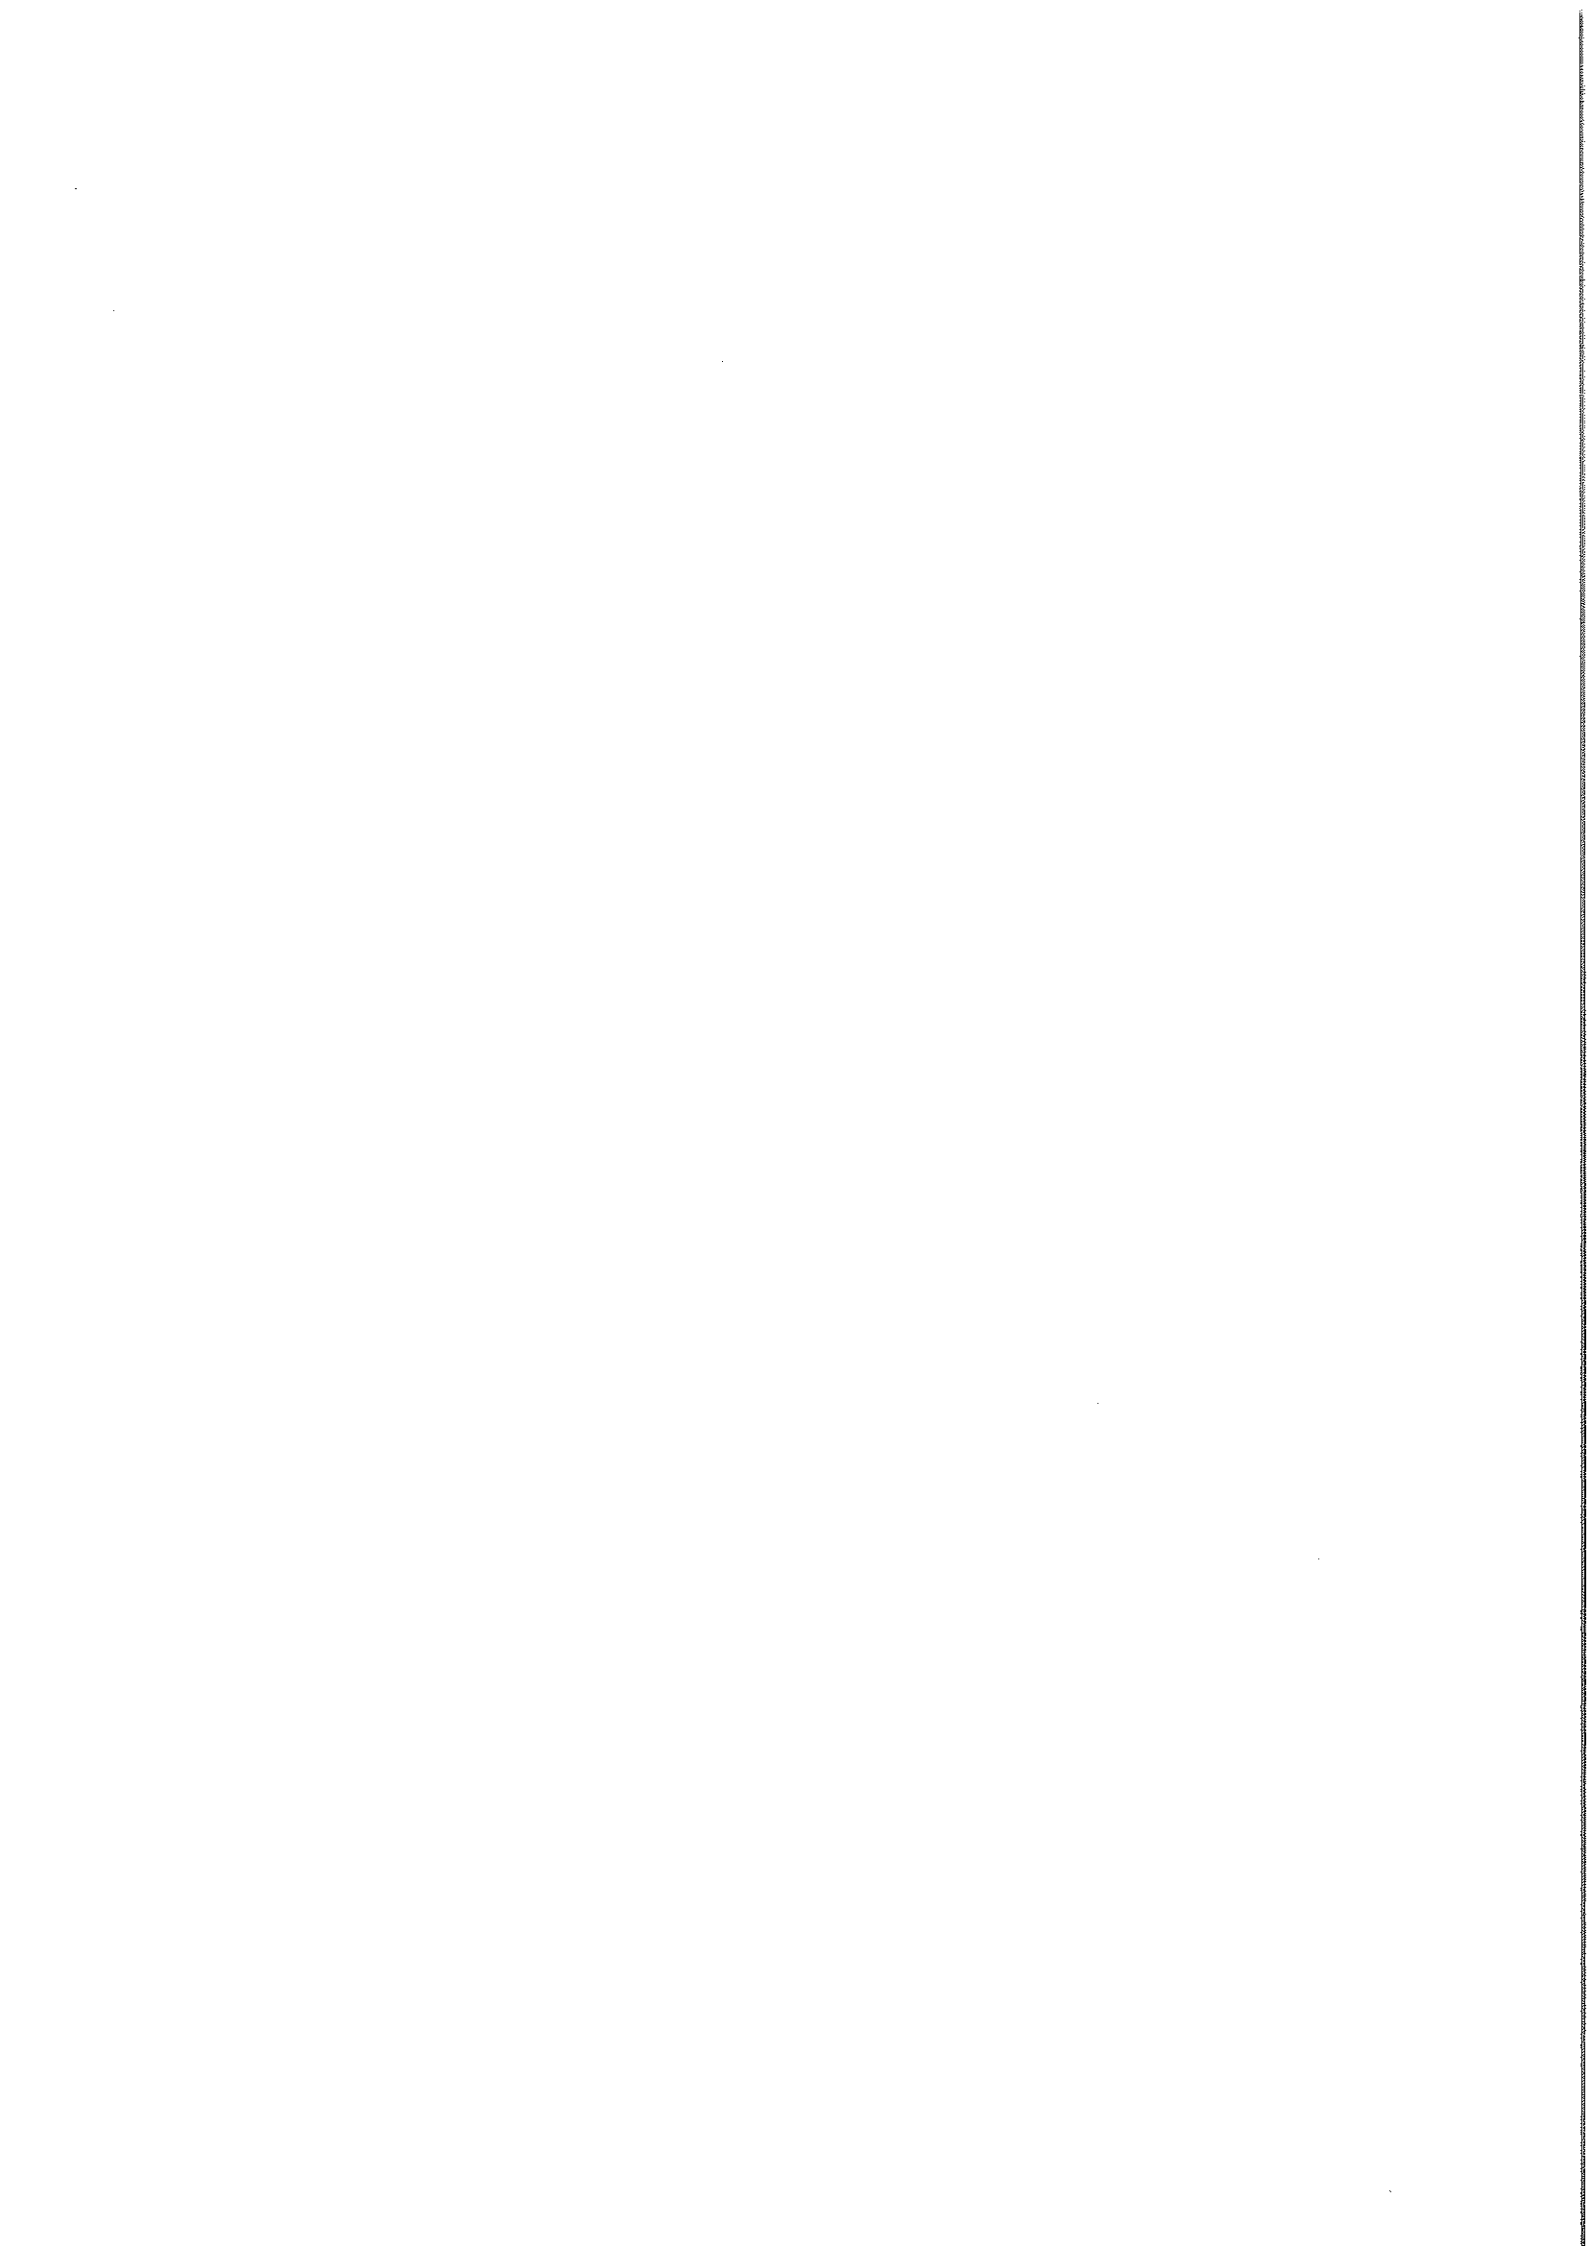

- § 242 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

7) Brak wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożaru.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 3 ust. 1, § 28 ust. 1 pkt. 12, § 31 Rozporządzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

8) Brak podłączenia systemu sygnalizacji pożaru do PSP drogą monitoringu pożarowego.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 28 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

9) Brak wydzielenia pożarowego pomieszczenia kotłowni gazowej zlokalizowanej w podpiwniczeniu.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 220 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

10) Przechowywanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych - klatka schodowa na poziomie podpiwniczenia.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 4 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

11) Brak zabudowania w obiekcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.


Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

12) Brak wydzielenia pożarowego kondygnacji piwnicy.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

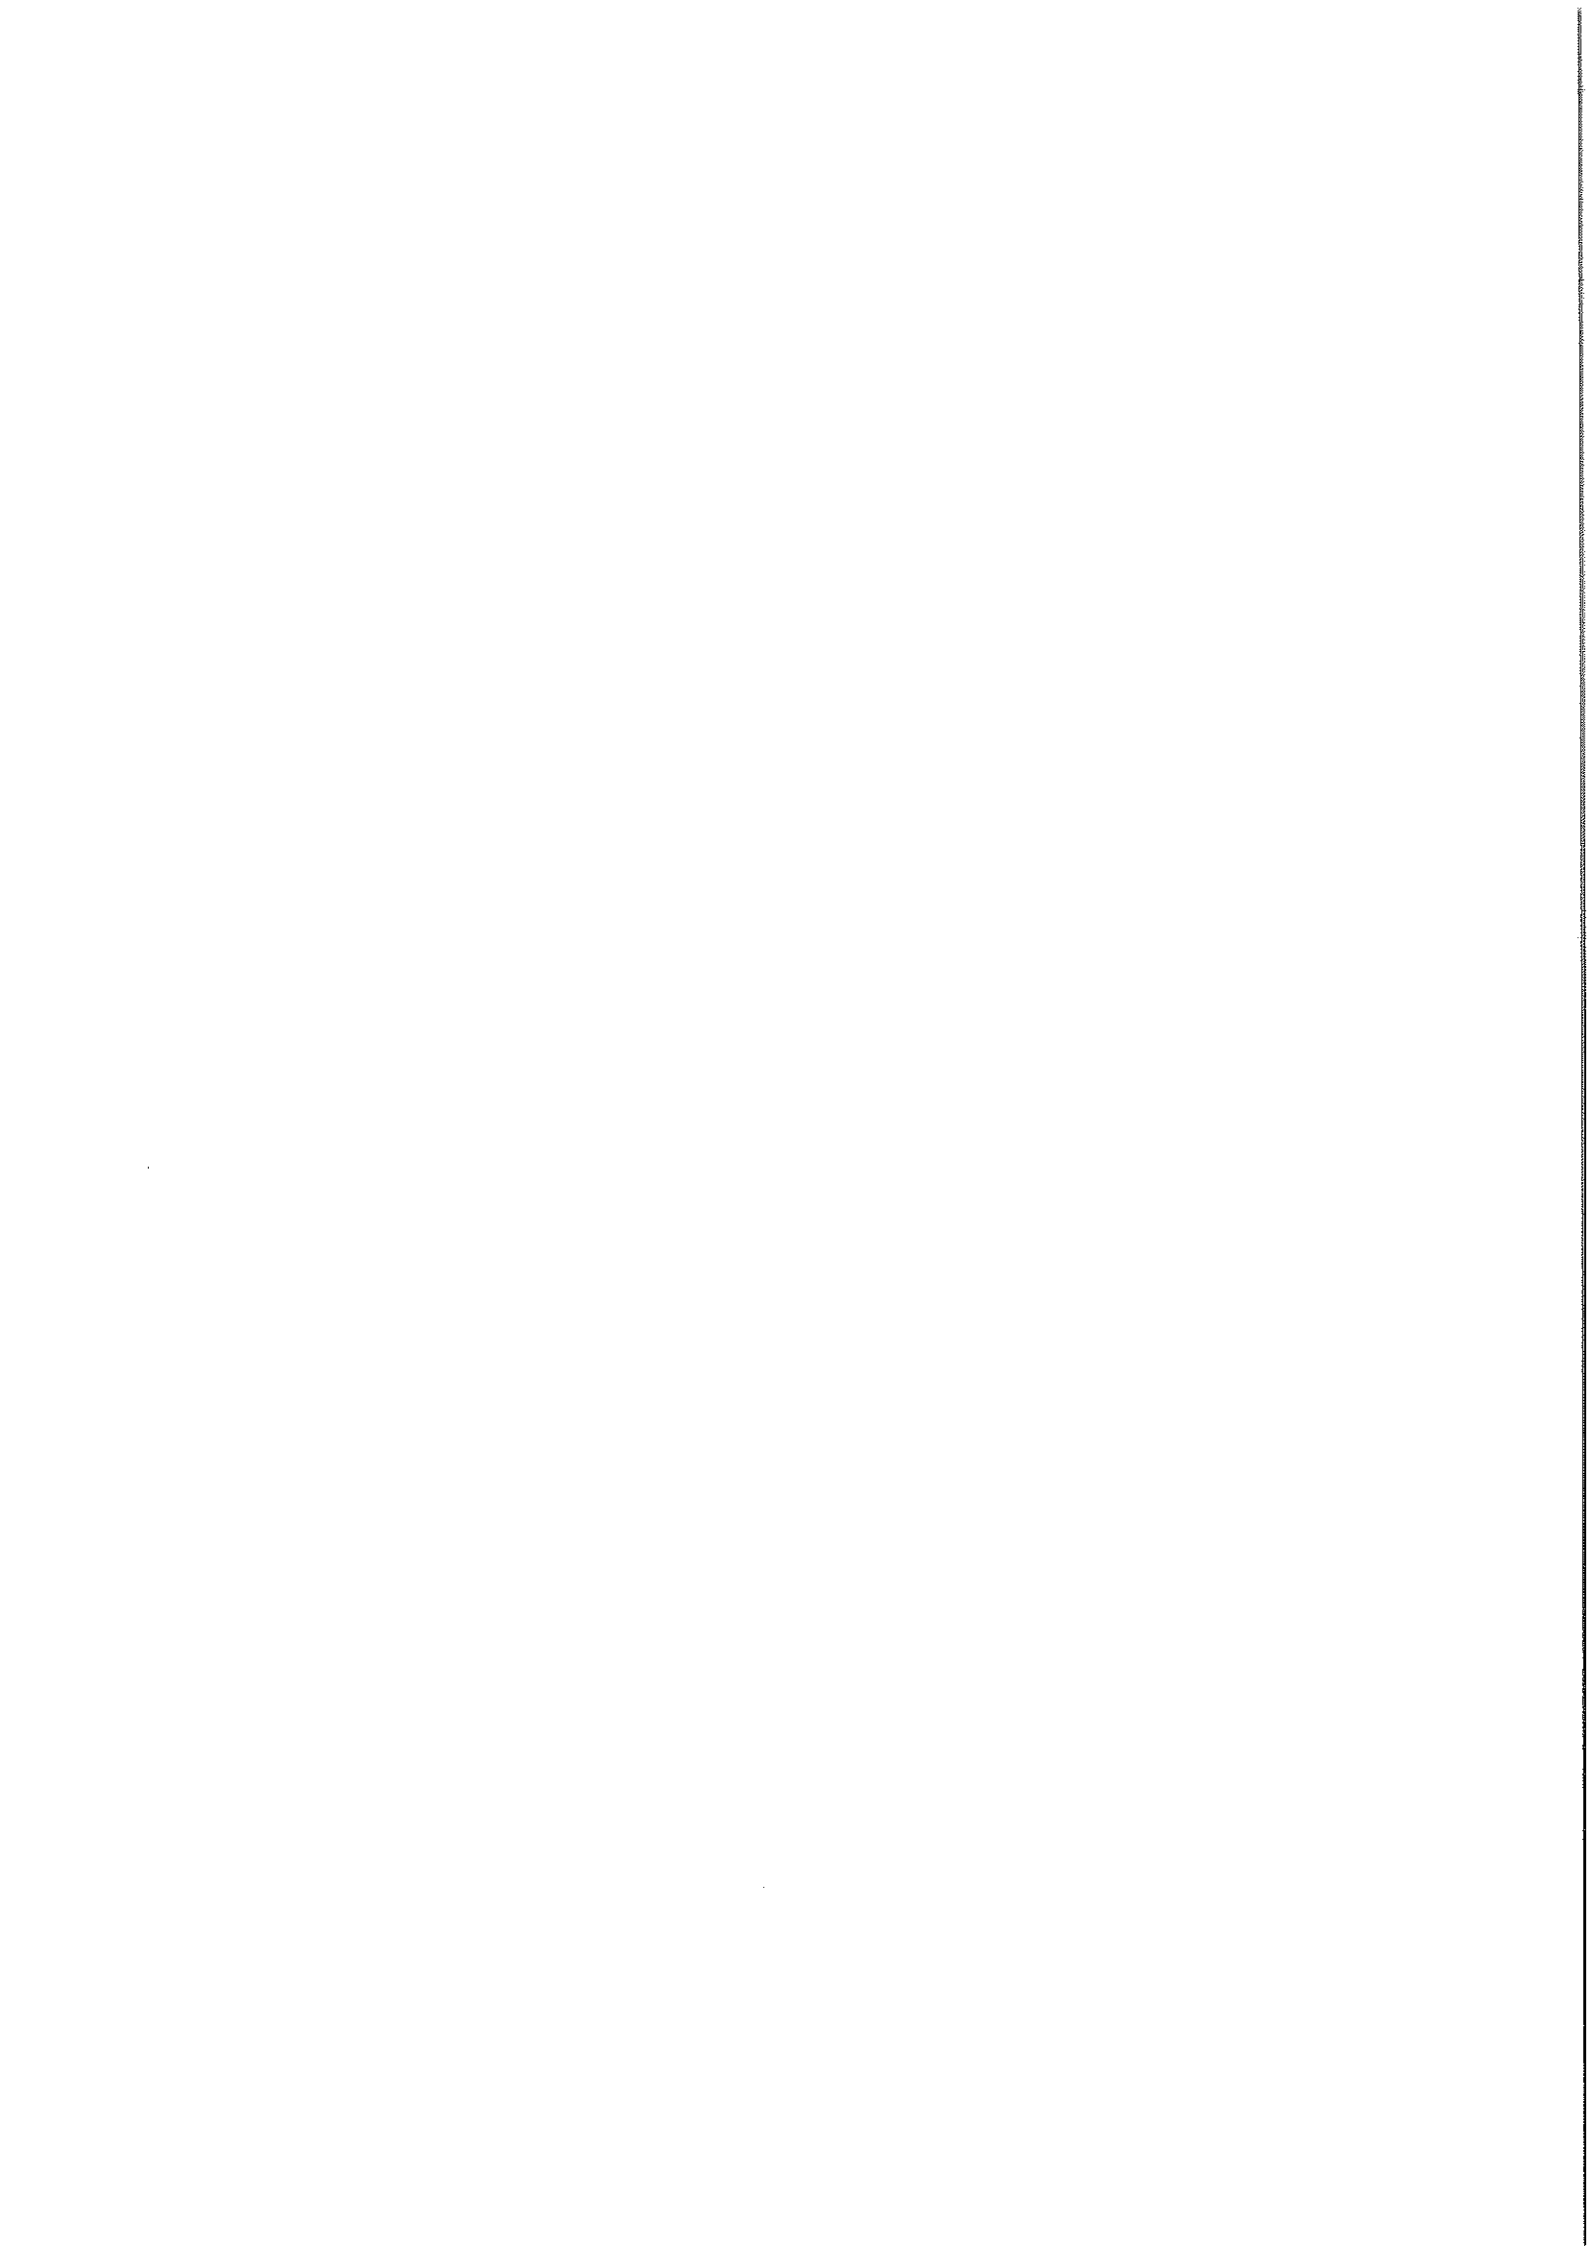

- § 250 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

13) Instalacja wodociągowa do głównego zaworu wody wykonana z materiału palnego.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 25 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

14) Brak wymaganej obudowy holu recepcyjnego, poprzez który prowadzona jest ewakuacja z części budynku.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 256 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

15) Brak zabudowy drzwi przeciwpożarowych o wymaganej odporności ogniowej do pokoi hotelowych i akademickich.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 246 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

16) Główny zawór instalacji gazowej zabudowany w pomieszczeniu piwnicznym.


Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 4 ust. 1 pkt. 18 f Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
- § 159 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

17) Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych w podpiwniczeniu.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
- § 4 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

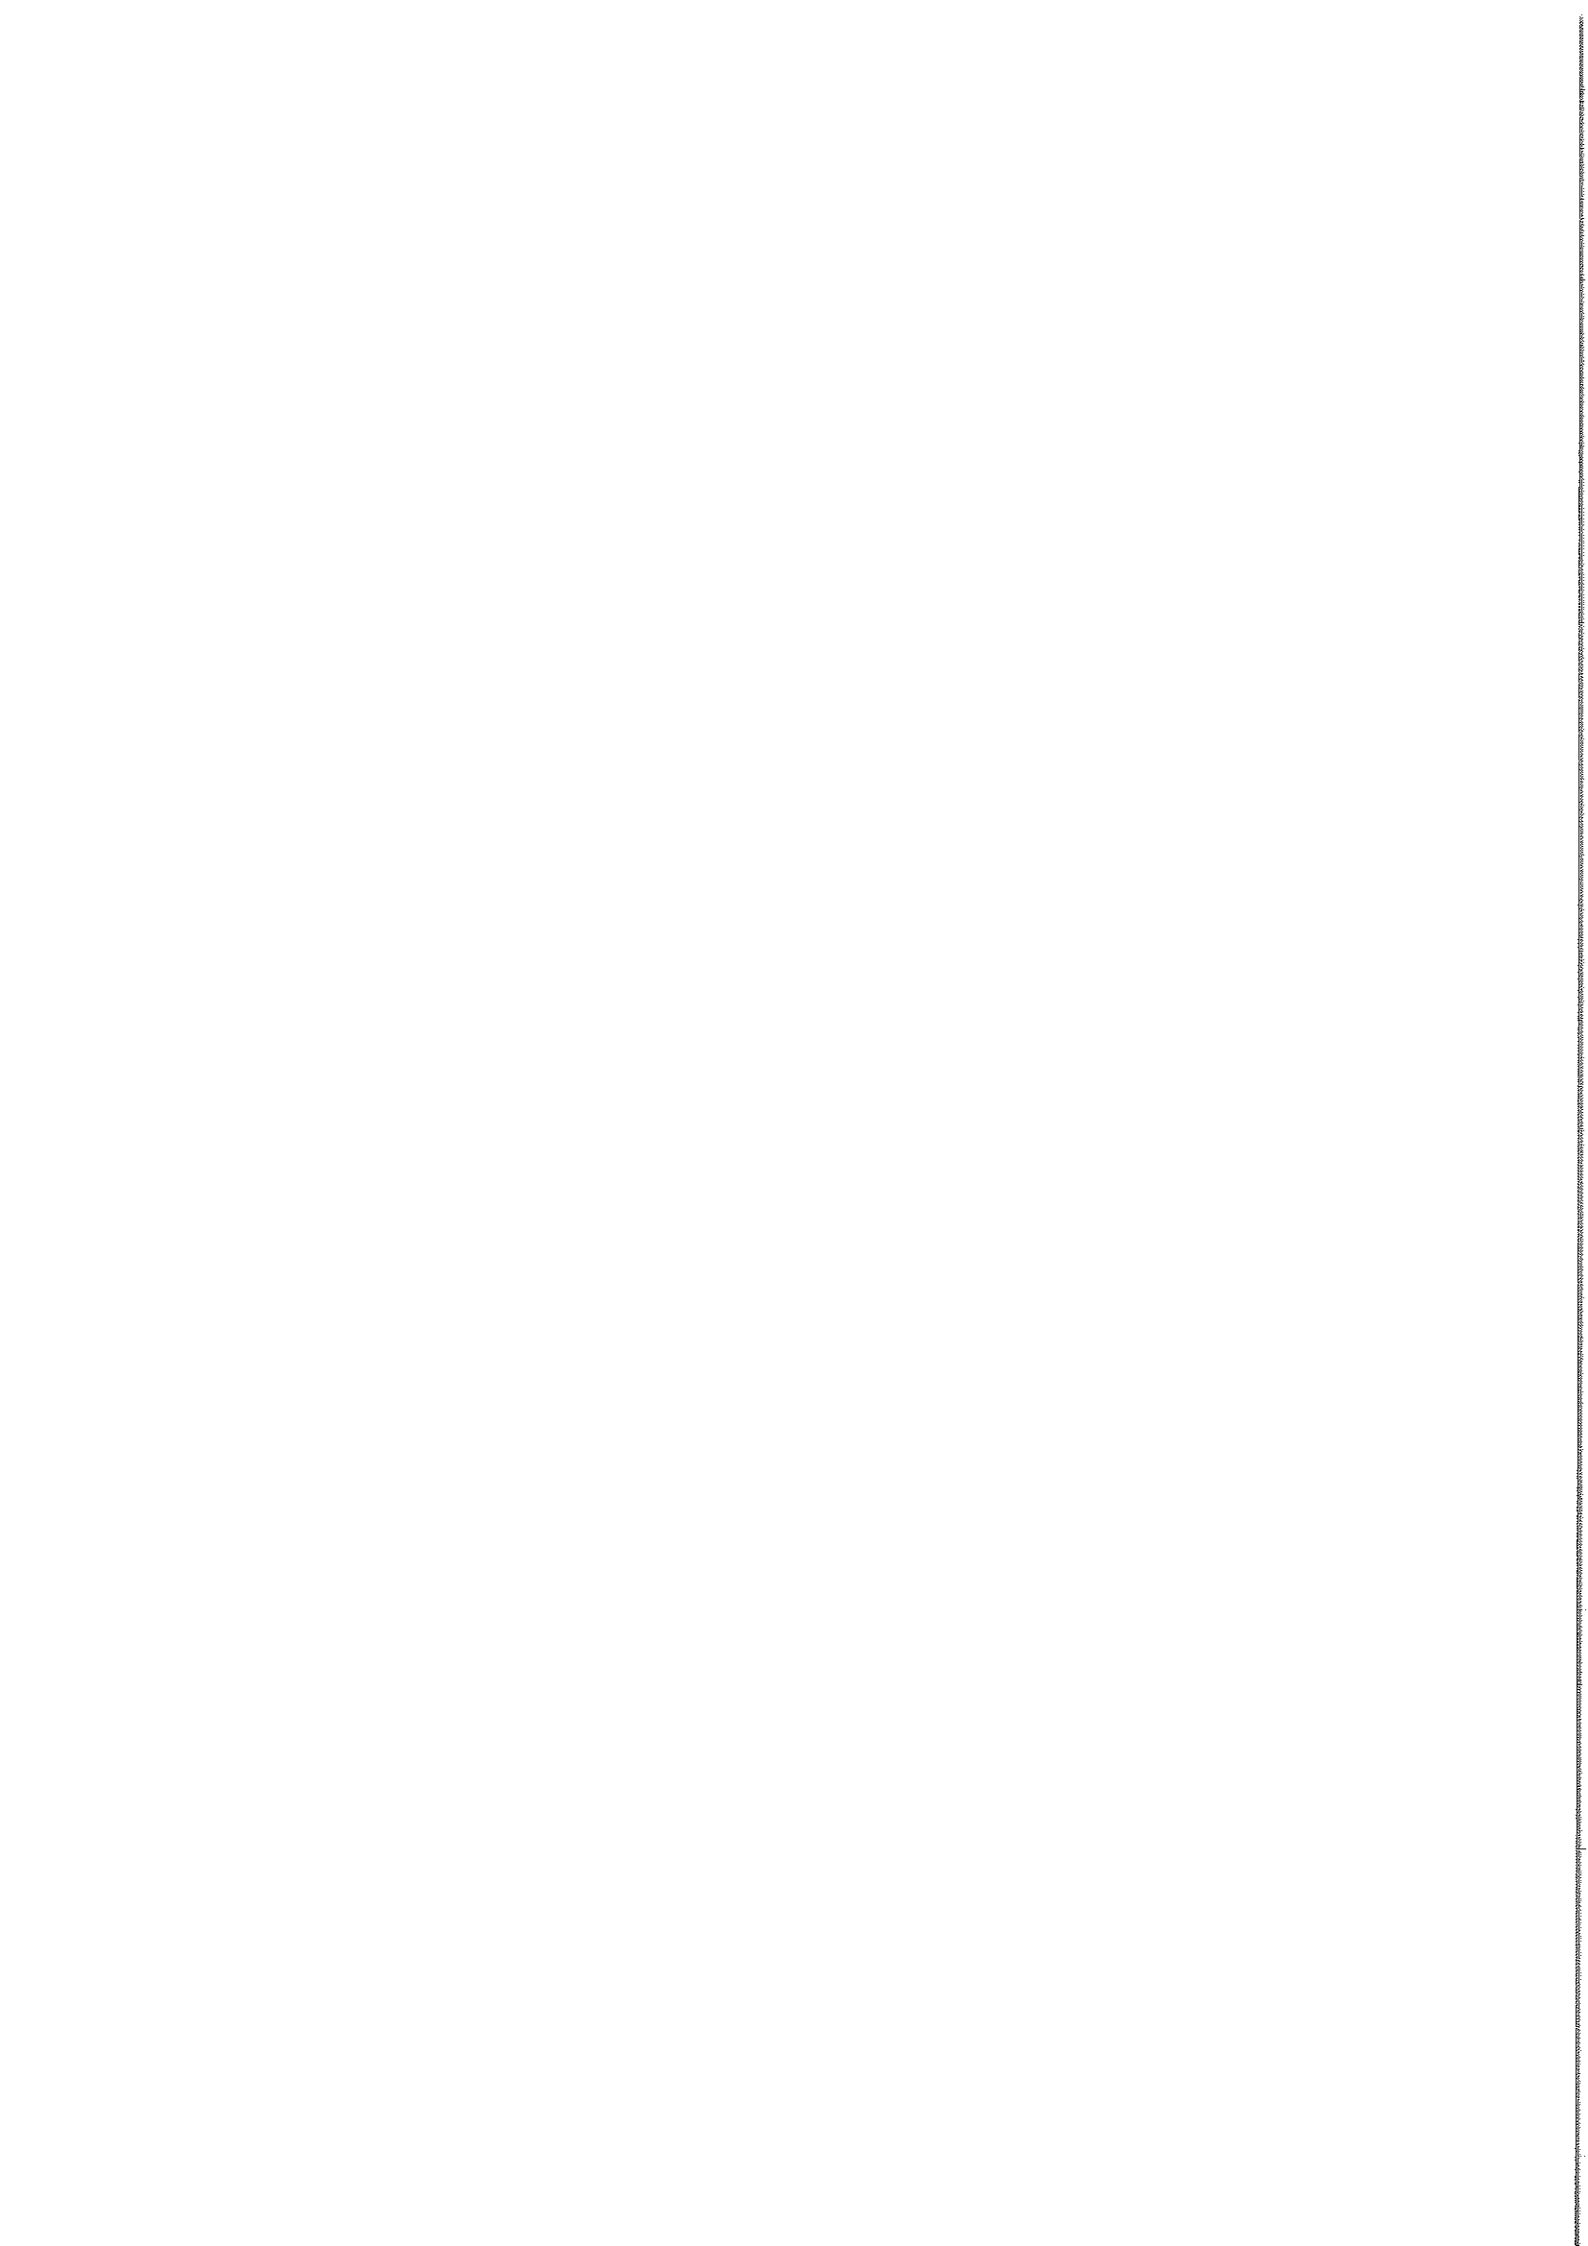



18) Brak potwierdzenia przeszkolenia przeciwpożarowego pracowników obiektu.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

19) Brak potwierdzenia wykonania ćwiczeń ewakuacyjnych w obiekcie.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

- § 17 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

20) Brak zgodnego z wymaganiami przepisów dojazdu pożarowego.

Podstawa prawna obowiązku:


- art. 4 ust. 1 pkt. 4, 5 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620)

- § 12 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Informuję, że ww. nieprawidłowości na mocy § 16 ust. 1 i § 16 ust. 2 pkt. 2; pkt. 3 a; pkt. 5; pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z naruszeniem § 207 ust. 2; § 245 i § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1422) stanowią o możliwości uznania przedmiotowego budynku za zagrażający życiu ludzi.

#### **INFORMACJE:**

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą powodować zagrożenie życia ludzi, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do zakazania eksploatacji obiektów lub ich części (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PSP).
2. Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP).
3. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych doręczony stronie/om w dniu 11. 09. 2018 r. (art. 77 § 4 k.p.a.).
4. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wykazanim powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.).

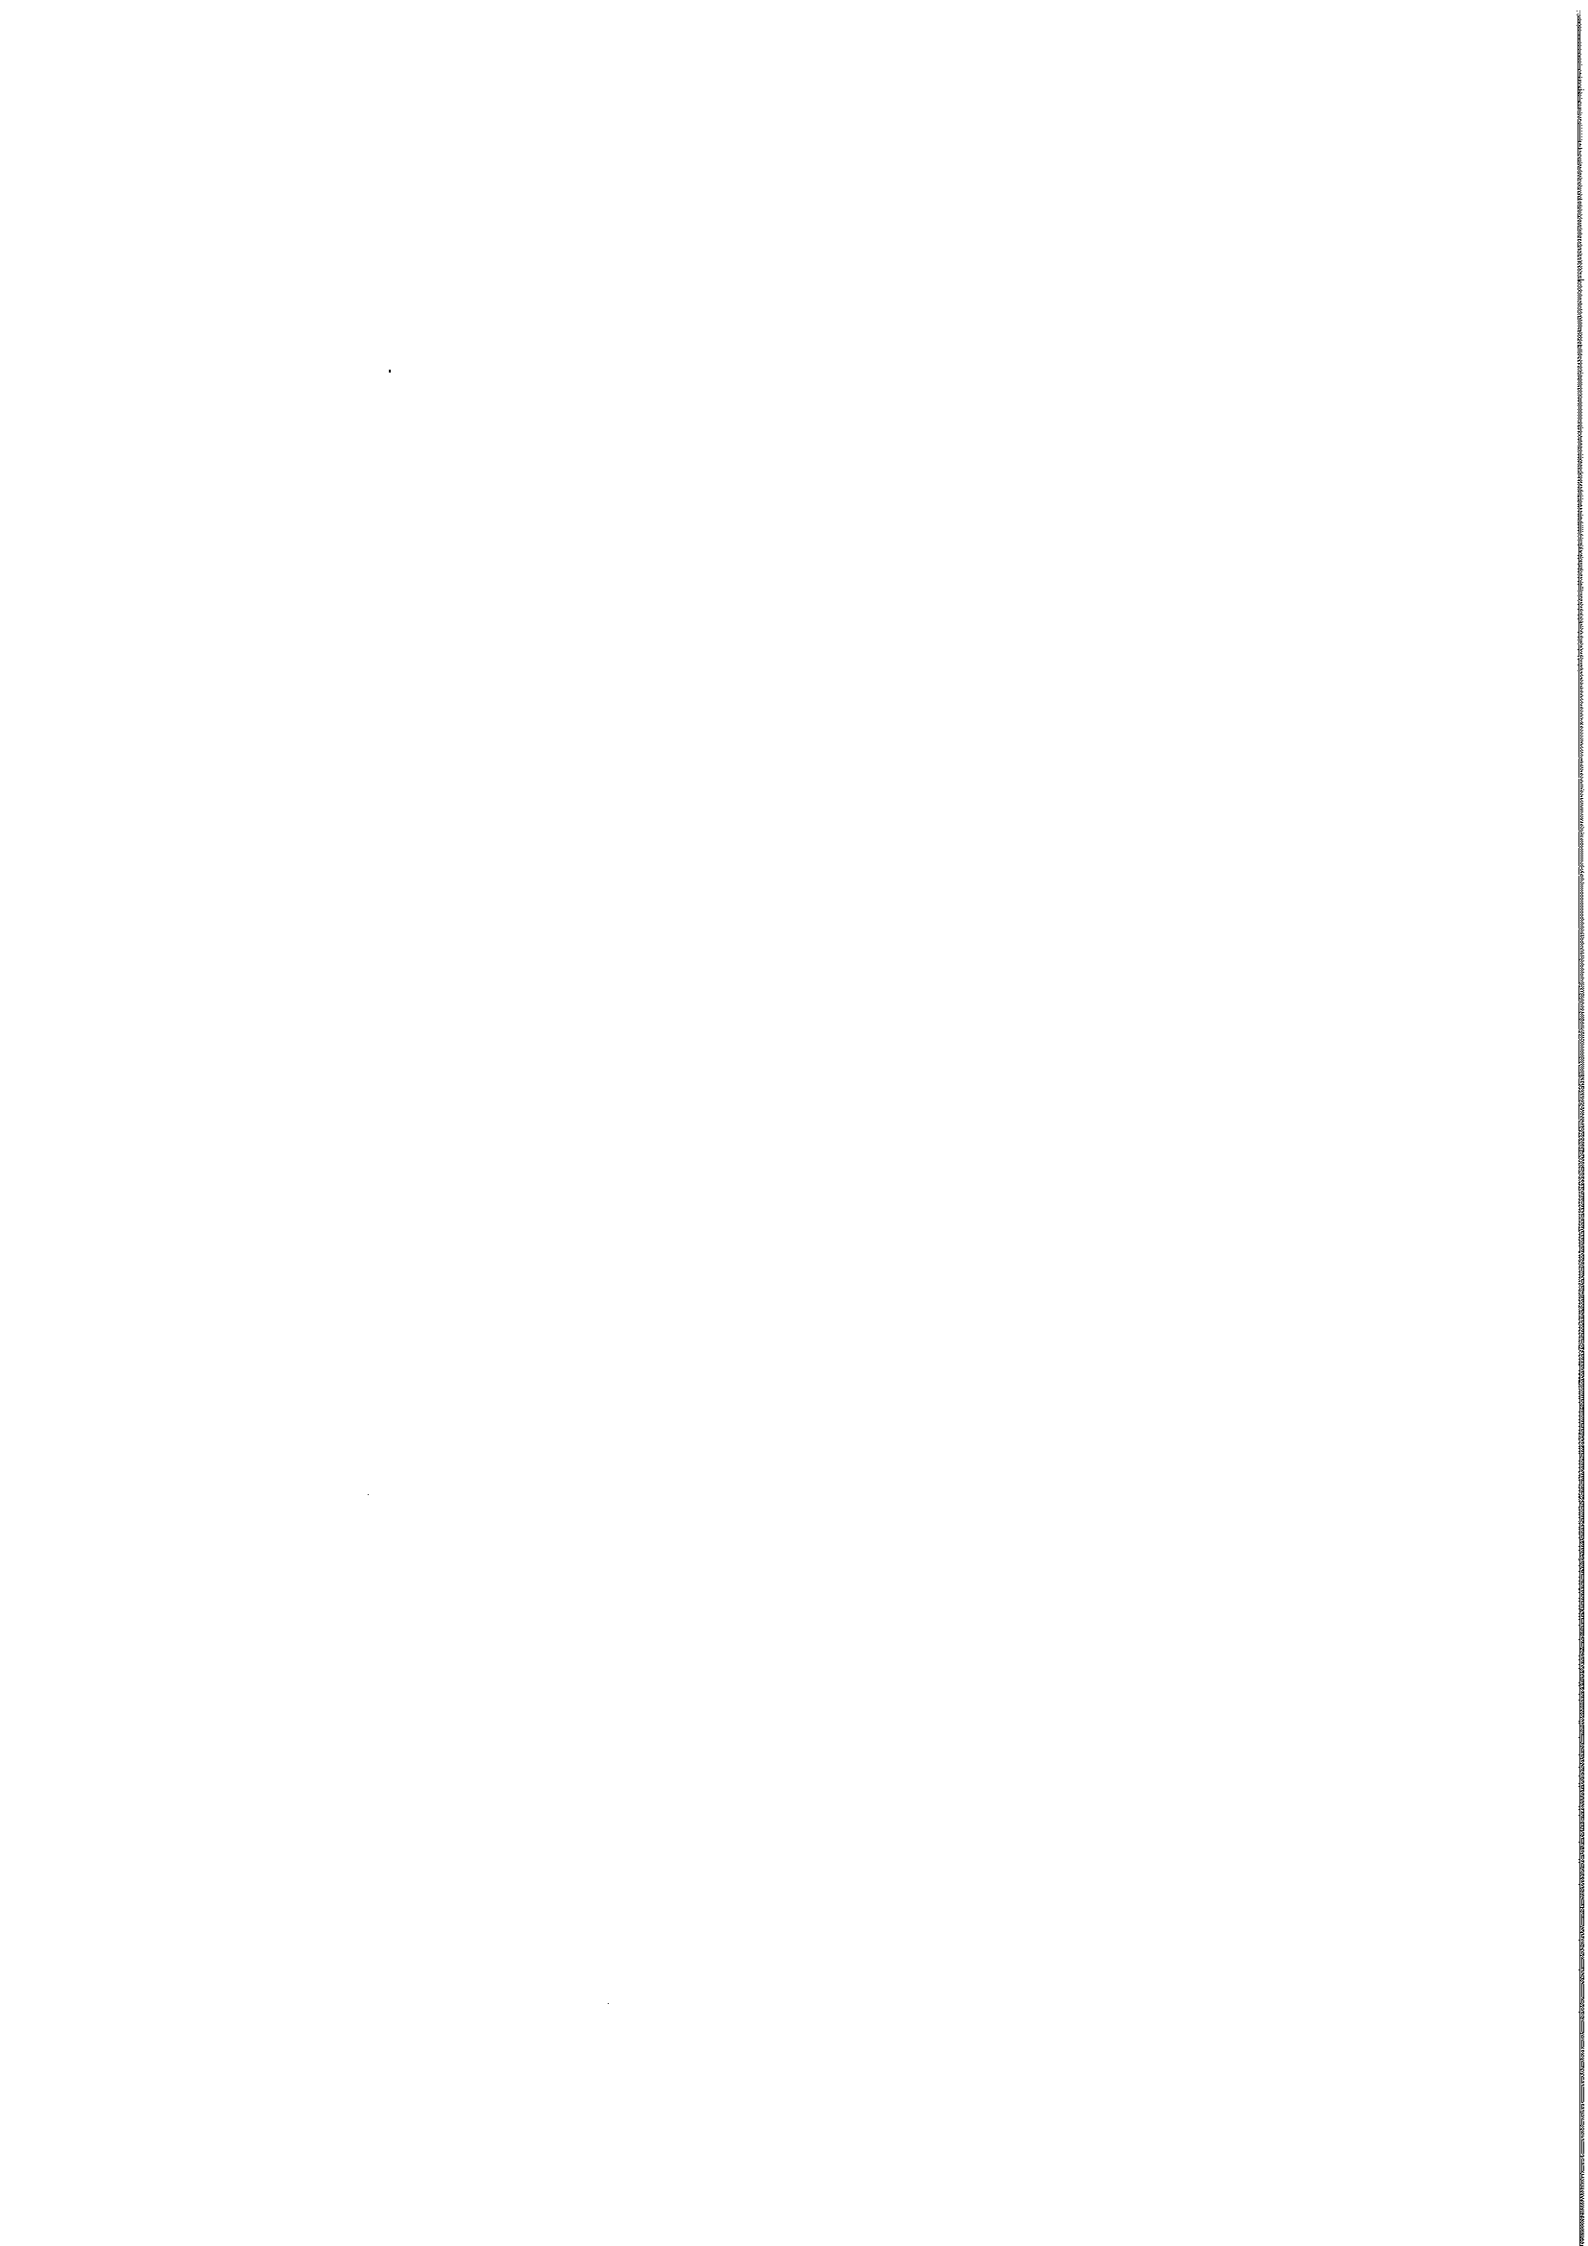

5. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 14, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu (art. 73 § 1 k.p.a.).

6. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.)

W przypadku usunięcia któregokolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj Organ.

Otrzymują:

1. Uniwersytet Śląski  
w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40 – 007 Katowice – 1 egz. (ZPO)
2. a/a – 1 egz.

~~KOMENDANT MIĘDZYSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KATOWICACH~~

~~mgr. p. mgr. Arkadiusz Korzeniowski~~

*Insp. p. mgr. Arkadiusz Korzeniowski*

207/2018

Wpłynęło	09-10-2018	Komando
Zatopzono		Termin
Przeanalizowano		Wiel.
Koszt (druki/zwagi)	100	1596/15

*Wojewódzki*

WPLYNEŁO  
dnia 09.10.2018

