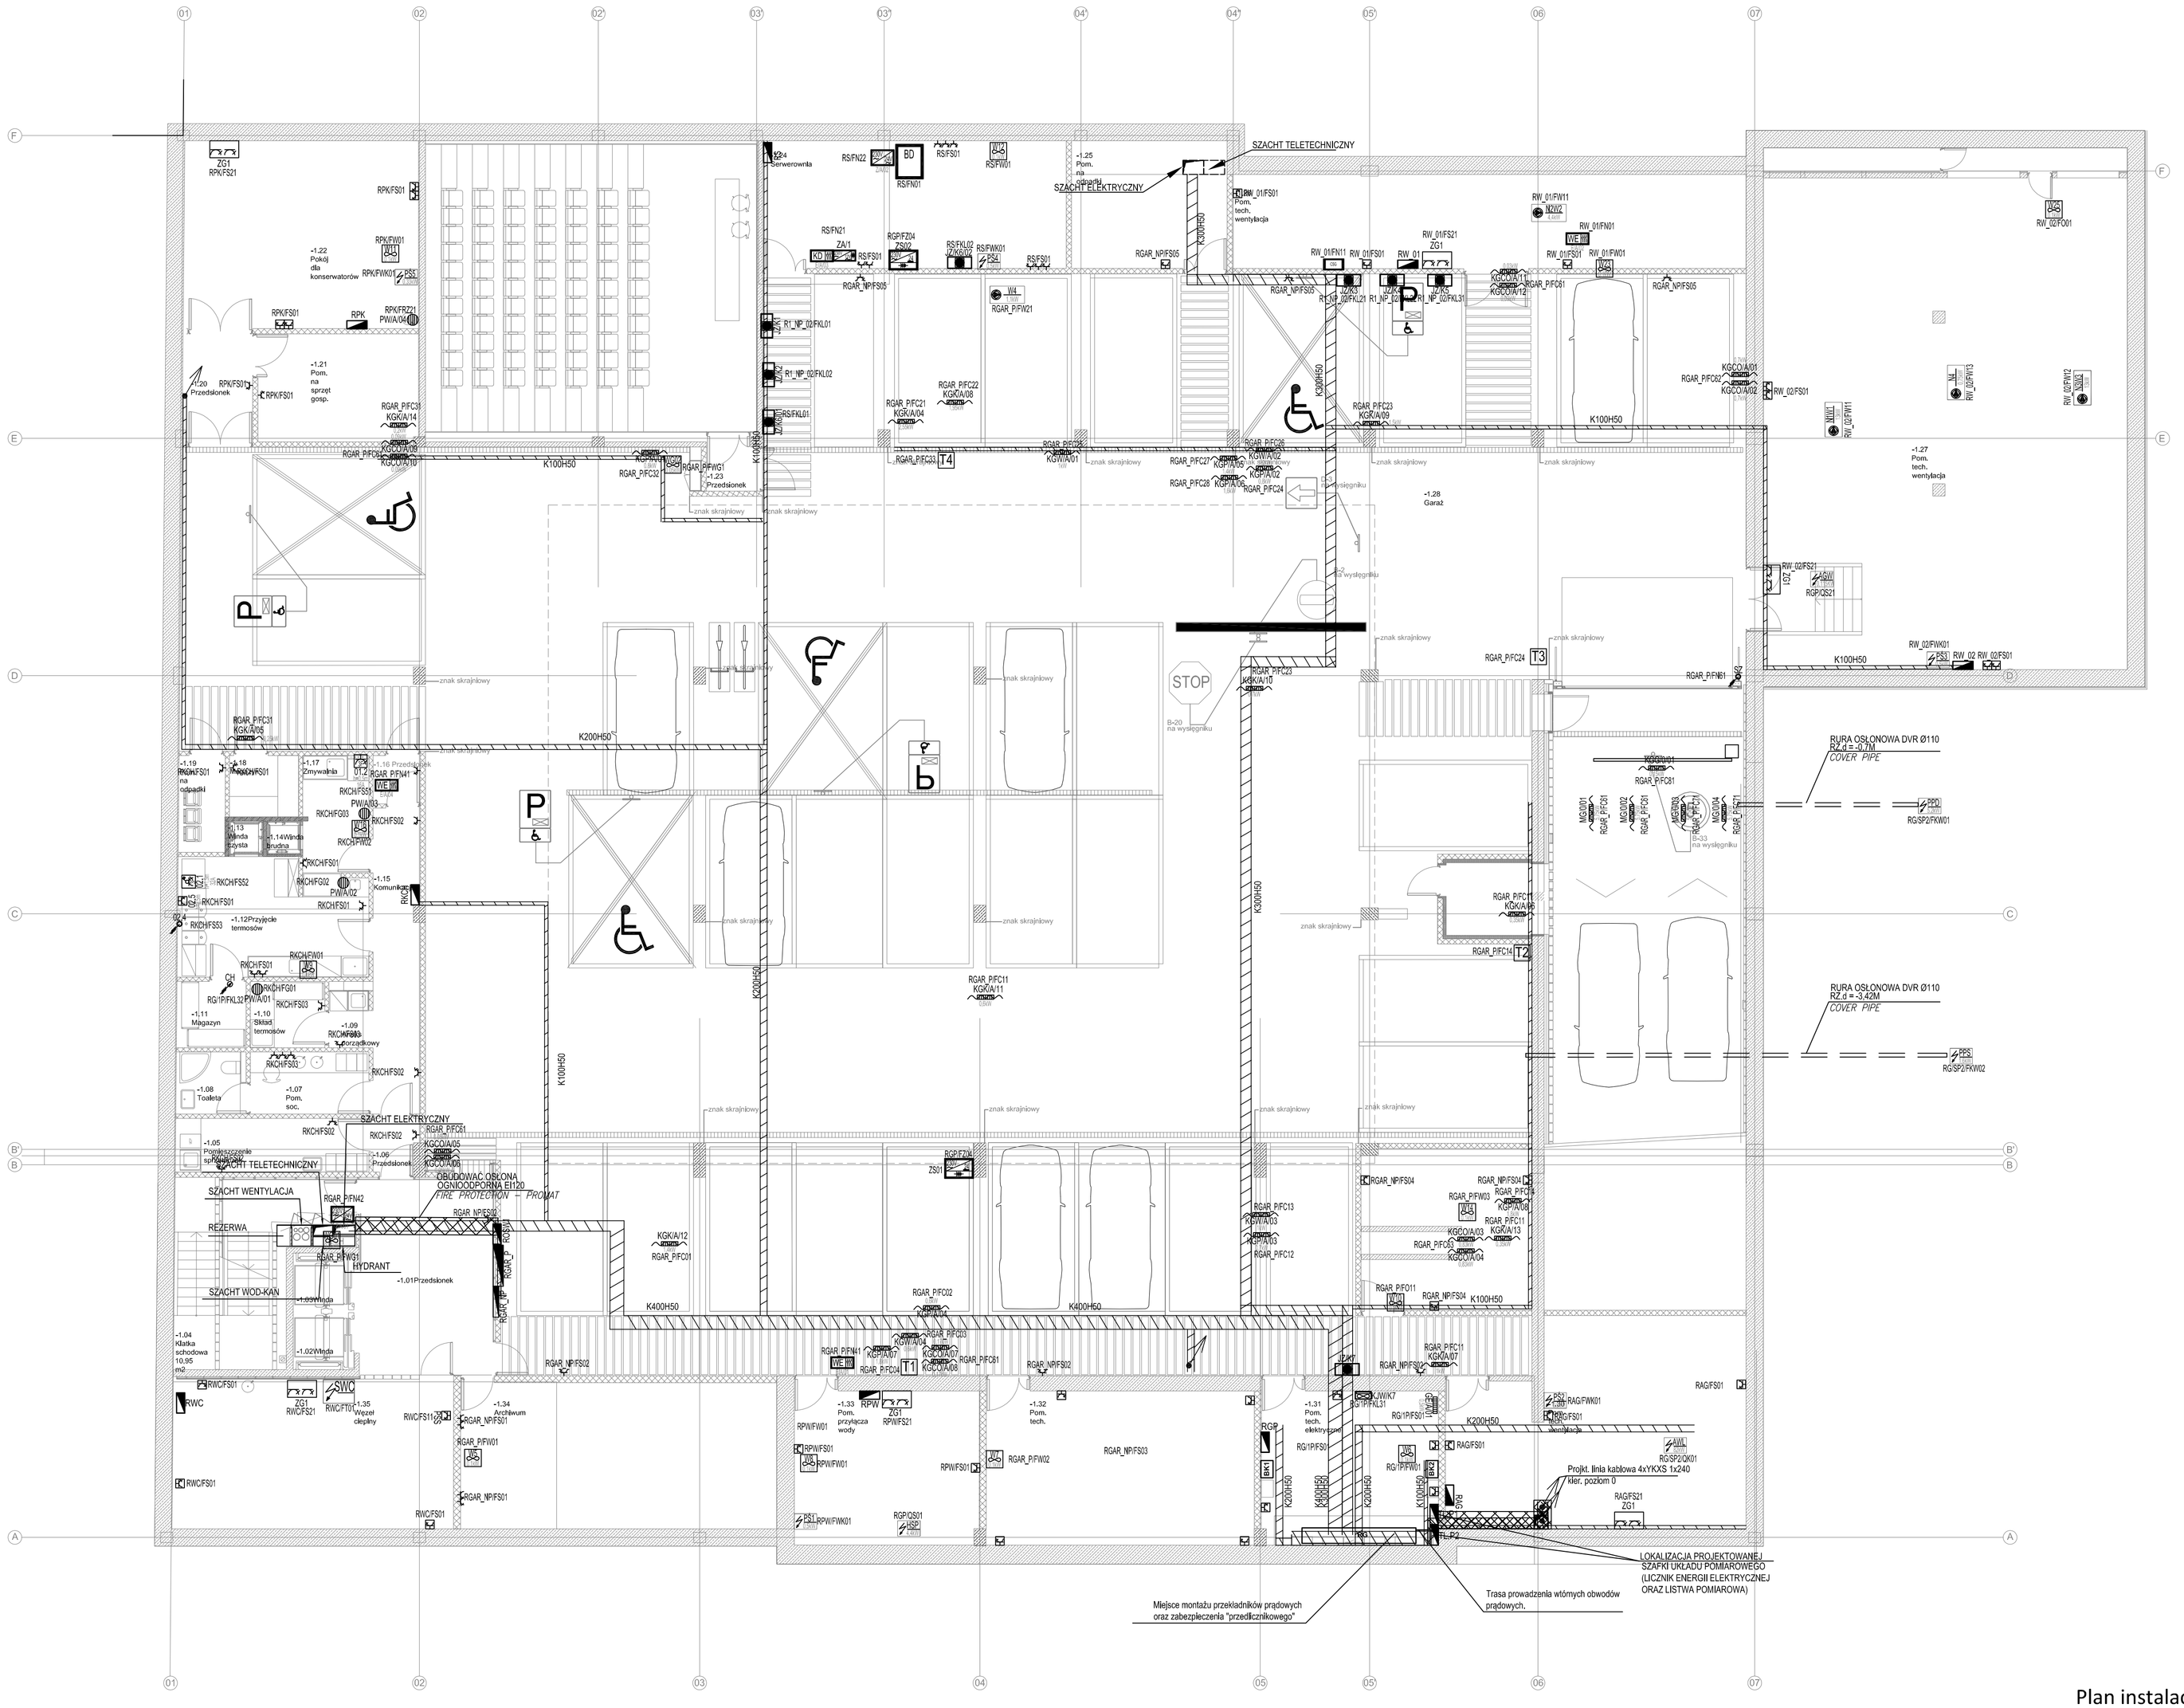

LEGENDA

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA — *SWITCHGEAR*
- BK1 — BATERIA KONDENSATORÓW — *CAPACITOR BANKS*
- RG.. — PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA — *ELECTRICAL SWITCHGEAR*
- GWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU — *FIRE PROTECTION BRAKER SWITCH*
- GWPUPS — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU UPS — *UPS FIRE PROTECTION BRAKER SWITCH*
- GNIAZDO 230V/16A — *SOCKET–OUTLET 230V/16A*
- GNIAZDO 230V/16A p\ IP44 — *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- R — GNIAZDO W SZAFCE ROZDZIELACZA C.O 230V/16A n\t IP44 — *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- PSS — GNIAZDO DLA POMPY W STYDNI SCHŁADAJĄCEJ n\t IP44 — *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO 230V/16A IP44 n\t — *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44*
- GNIAZDO 400V/16A IP44 — *SOCKET–OUTLET 400V//16A lub 32A IP44*
- GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM 400V/16A IP44 — *SOCKET–OUTLET WITCH BREAKER400V//16A lub 32A IP44*
- ZG1 — ZESTAW GNIAZD REMONTOWYCH Z ZABEZPIECZNIAMI 3x230V/16A+1x400V/16A 1x4P 25A/AC0,03A+1x3P,16A+3x1P,16A — *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- ZG2 — ZESTAW GNIAZD+ROZŁĄCZNIK 1x230V/16A+1x400V/16A — *MAINTENANCE SOCKET COMBINATION*
- WYPUST KABLOWY 3f ZAKOŃCZONY PUSZKĄ — *3–PHASE POWER OUTLET WITH CONNECTION BOX*
- WYPUST KABLOWY 1f Z REZERWĄ KABLA 3m — *1–PHASE POWER OUTLET WITH 3m SPARE CABLE*
- PEL1 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY - MONTAŻ NA KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM 2x230V/16A+2x230V/16A(DATA+2xRJ45 — *MOUNTED ON WALL CANAL ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL2 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY MONTOWANE W PODŁODZE 2x230V/16A+2x230V/16A(DATA+2xRJ45 — *FLOOR MOUNTED ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL3 — PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY NATYNKOWY 2x230V/16A+2xRJ45 — *SURFACE ELECTRICAL & LOGIC SOCKET*
- PEL4 — GNIAZDO 230V/16A IP44 n\t DLA ROUTER WIFI NA SUFICIE — *SOCKET–OUTLET 230V/16A IP44 FOR WIFI ROUTER ON CEILING*
- PP — PUSZKA PODŁOGOWA — *FLOOR BOX*
- W.M. — CENTRALA WENTYLACYJNA — *VENTILATION CENTRAL UNIT*
- WENTYLATOR — *FAN*
- WENTYLATOR INST. GRAWITACYJNEJ — *FAN GRAVITY*
- RS — ŁĄCZNIK ROLET — *PUSH–BUTTON SWITCH FOR BLINDS*
- RL — SILNIK ROLET — *BLINDS ENGINE*
- STACJA WYWOŁAWCZA — *INTERCOM – STATION CALL*
- CSBU — CENTRALA SYSTEMU DOMOFONOWEGO/WIDEODOMOFONOWEGO — *INTERCOM – MAIN CONTROLLER*
- KLIMATYZATOR (JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA) — *AIR–CINDITIONER (OUTDOOR UNIT)*
- KGCO/... — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY C.O) — *BOX CABLE FOR HIT CABLE (AIR CONDITIONING PIPE)*
- KGW/... — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA) — *BOX CABLE FOR HIT CABLE (WATER INSTALLATION PIPE)*
- KGK/... — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY KANALIZACJA) — *CABLE FOR HIT CABLE (SEWAGE INSTALLATION PIPE)*
- KGPP/... — PUSZKA PRZYŁĄCZNIOWA DLA KABELA GRZEJNEGO (RURY WODA PPOZ) — *BOX CABLE FOR HIT CABLE (FIRE WATER INSTALLATION PIPE)*
- KLIMATYZATOR SPLIT (JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA) — *AIR–CINDITIONER (INDOOR UNIT)*
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY — *ELECTRIC HEATER*
- WPUST DACHOWY — *ELECTRIC DRAIN*
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE IP44 DLA PODGRZEWACZ WODY — *FEEDWATER ELECTRIC HEATER (ELECTRIC SOCKET)*
- STEROWNIK POMPY ŚCIEKÓW — *CONTROLLER FOR POMP OF WASTE WATER*
- SZAFKA STEROWNICZA HYDROFORU NA CELE SOCJALNE/PPOZ — *CONTROL BORD OF HYDROPHORE*
- PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW SANITARNYCH — *SEWAGE POMPING STATION*
- PRZEPOMPOWNIA ŚCIAKÓW DESZCZOWYCH — *STORM WATER POMPING STATION*
- AGREGAT GRZEWCZO-WENTYLACYJNY — *UNIT HEATING VENTILATION*
- AGREGAT WODY LODOWEJ — *WATER CHILLER*
- WINDA — *ELEVATOR*
- CENTRALA DETEKCJI GAZU — *CONTROL BORD OF GAS*
- KORYTA KABLOWE DLA SILNYCHPRĄDÓW — *CABLE CONDUIT FOR HIGH CURRENTS*
- KORYTA KABLOWEOGNIOODPORNE — *CABLE CONDUIT FIREPROOF*
- LISTWA KABLOWA — *CABLE WALL CANAL*
- RURY OSŁONOWE W POSADZCE Ø32 — *FLOOR COVER PIPE*
- KORYTKO KABLOWE PODŁOGOWE — *FLOOR CABLE CONDUIT*

Uwaga:
01. Rysunki należy rozpatrywać w całości z częścią architektoniczną. Wiodące są rysunki architektury. Rozbieżności zgłaszać głównemu projektantowi.

DATA	MODIFICATION FAZA	DRAWN	SUPERVISED

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA — BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Chrapka		
SPRAWDZIŁ			

TEMAT: BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

ADRES OBIEKTU: UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE

FAZA: ED. EXECUTIVE DESIGN

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -RZUT POZIOMU -1

NUMER RYSUNKU: IEL0 - 0101

DATA 04.2014 SKALA A1 1/100 A3

Plan instalacji elektrycznych - rzut poziom -1