Widok zewnętrzny tablicy układu pomiarowego TUP

Wysokość montażu skrzynki pomiarowej 1,20m (dół tablicy)

Wysokość montażu układu pomiarowego ~ 1,50m

Tablica typu 1.3.1.5 TP 15/V

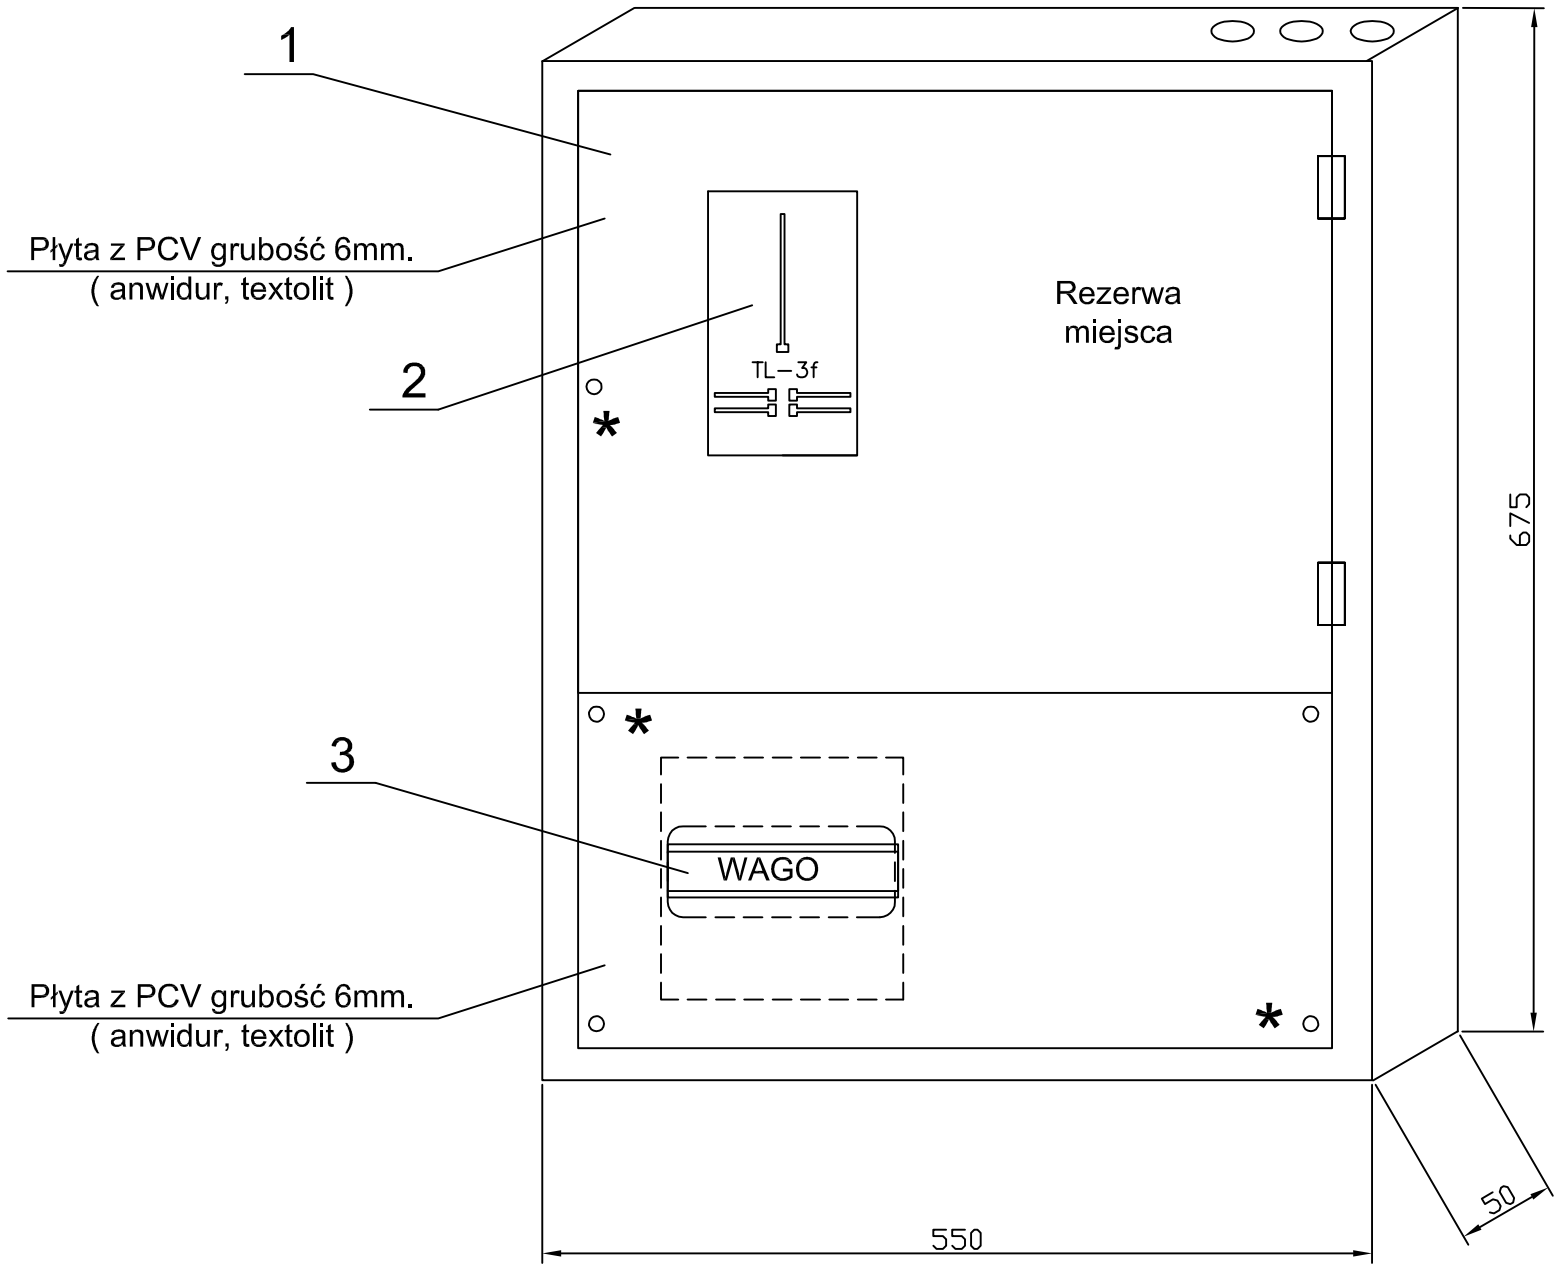

	Wyposażenie	
1	Tablica typu 1.3.1.5 TP 15/V	1
2	Licznik ZMG405CR4.440b.43	1
3	Listwa zaciskowa WAGO LPW 847–567	1

* - ŚRUBY MOCUJĄCE PŁYTĘ PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA

DATA	MODIFICATION FAZA	DRAWN	SUPERVISED

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA 5 BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR: UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Chrapka		
SPRAWDZIŁ			

TEMAT: BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI
Im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

ADRES OBIEKTU: UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE

FAZA: ED. EXECUTIVE DESIGN

TYTUL RYSUNKU: WIDOK ZEWNĘTRZNY TABLICY UKŁADU POM. TUB

NUMER RYSUNKU: IEL0 - 0203

DATA 05.2014 SKALA A-1_1/100 A3

A3