UWAGA
TABLICA LICZNIKOWĄ NALEŻY PRZYSTOSOWAĆ DO PLOMBOWANIA
oraz wszystkie elementy od strony zasilania "*")

*) Licznik energii elektrycznej wraz z urządzeniami transmisji danych pomiarowych oraz przekładniki prądowe dostaryczy Przedsiębiorstwo Energetyczne.

ZMG405CR4.440b.43

Obwód listwa SKA – licznik
- obwody prądowe DY 2,5 mm2
- obwody napięciowe DY 1,5 mm2
Wytrzymałość izolacji napięcie 750 V.

LPW 847-567
Wkładki w torach napięciowych - 6A

Obwód prądowy, obwód napięciowy, - listwa kontrolna
- obwody prądowe YKSY – 2,5 mm2
- obwody napięciowe YKSY – 1,5 mm2

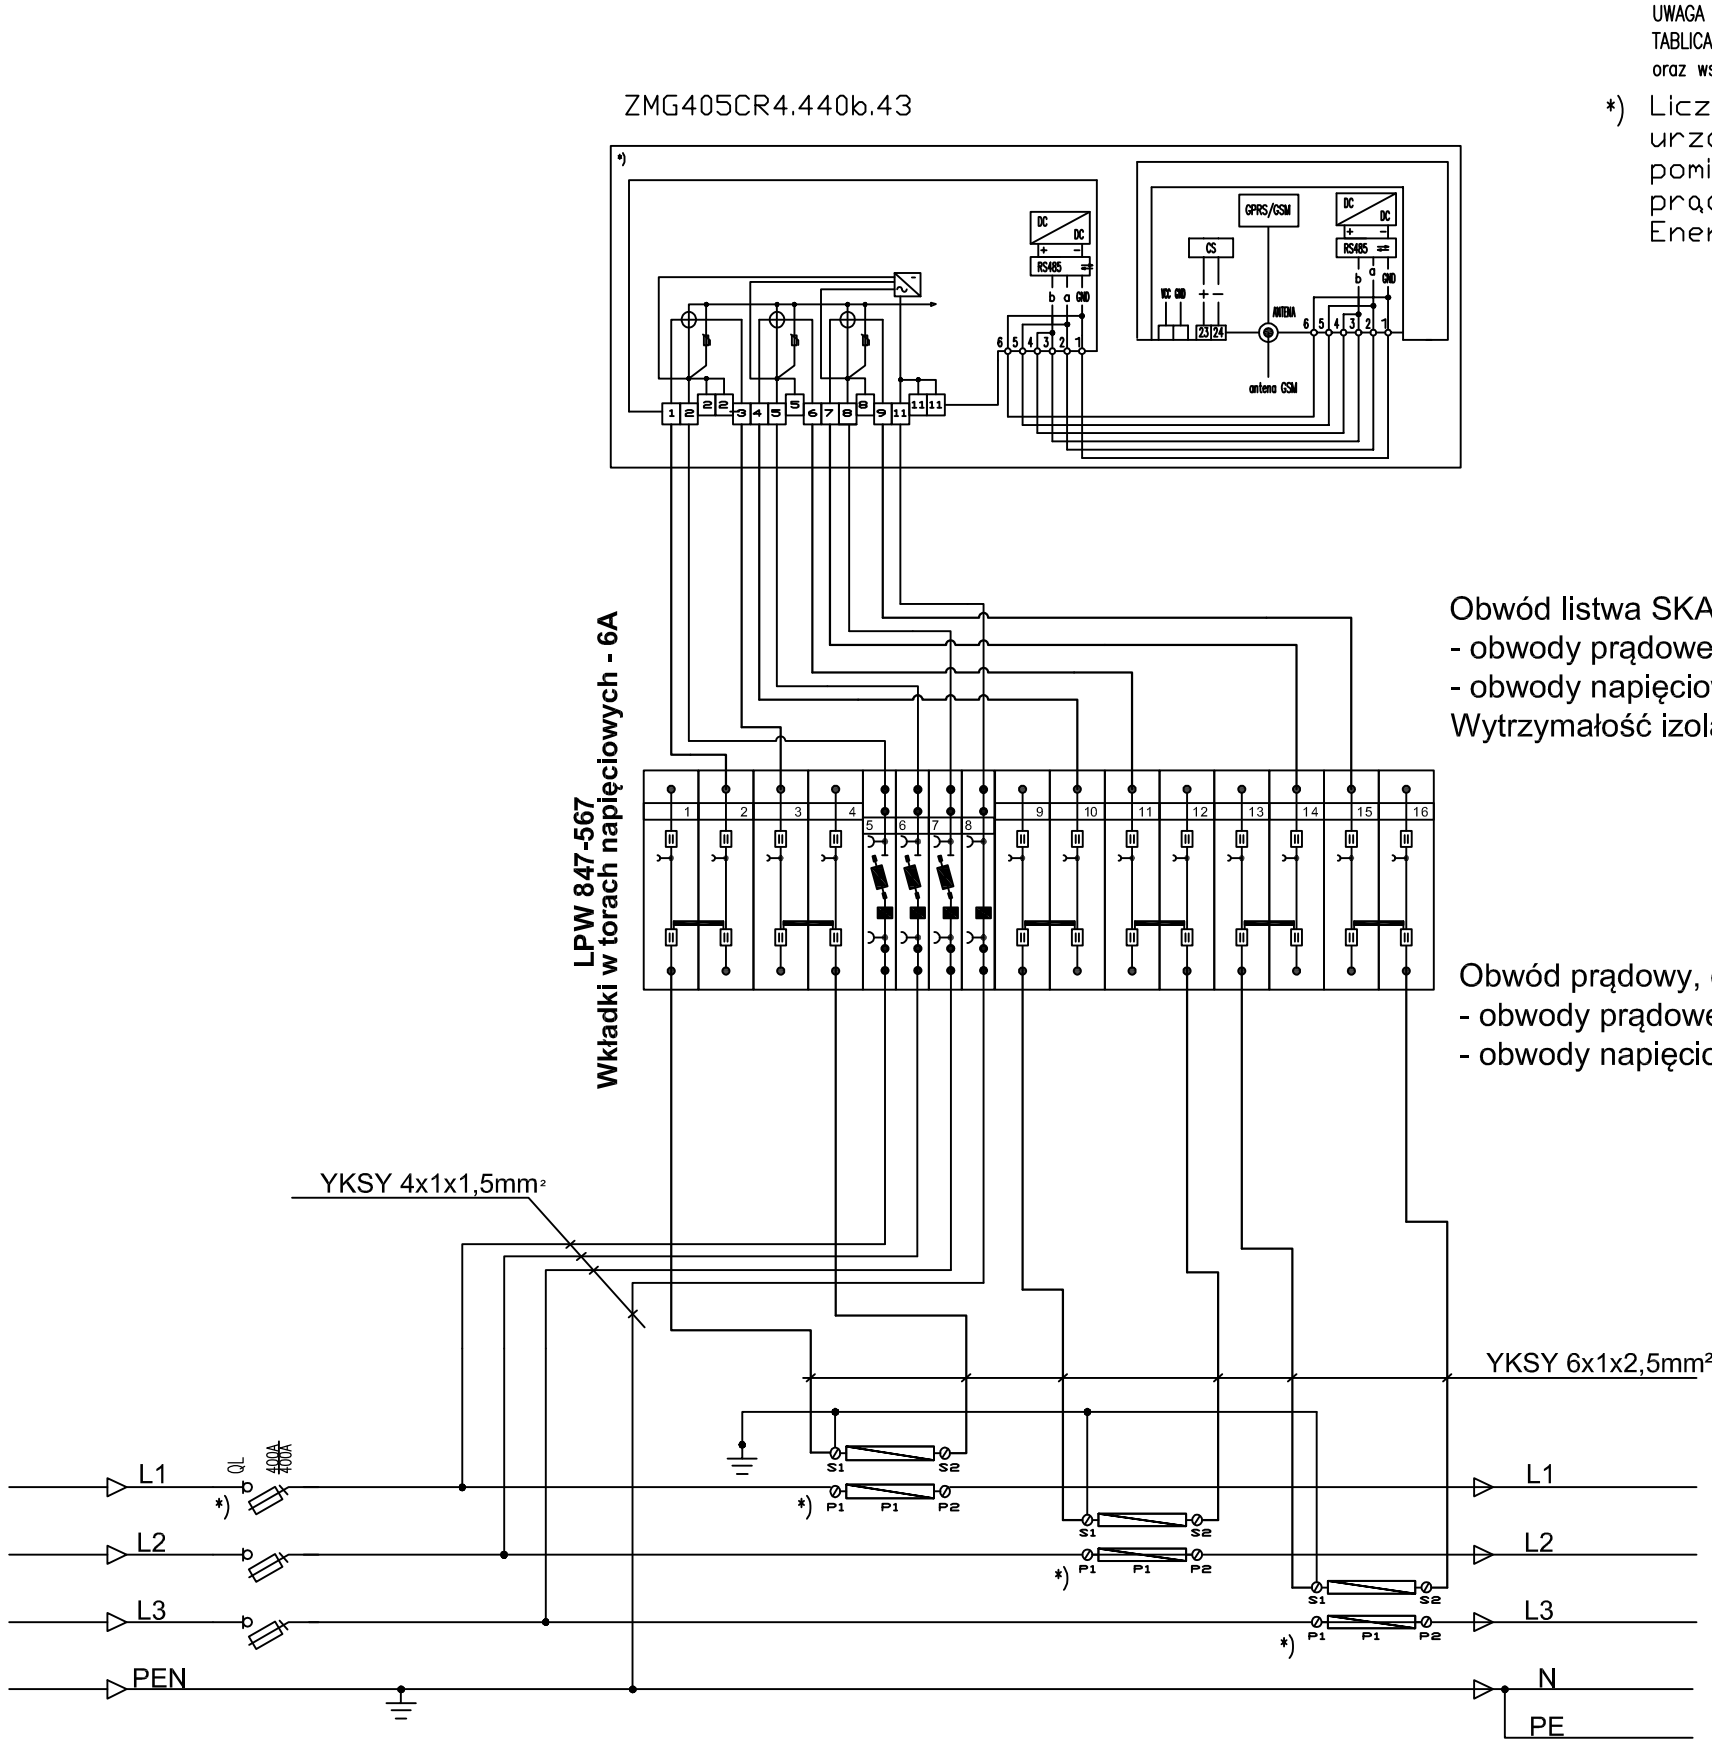

ZASILANIE

*) Przekładniki prądowe
IMPb 400/5A; 5VA; FS 5; kl.0,5S

ODBIÓR

DATA	MODIFICATION FAZA	DRAWN	SUPERVISED

BIURO GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

GRUPA L5 BAAS MAŁECCY biuro projektowe arquitectura

INWESTOR	UNIWERSYTET SLASKI UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE		
	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	dr inż. Krzysztof Dębowski	226/98	
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Chrapka		
SPRAWDZIŁ			
TEMAT	BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI Im. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO		
ADRES OBIEKTU	UL. ŚWIĘTEGO PAWŁA, DZIAŁKA NR 183/2, KATOWICE		
FAZA	ED. EXECUTIVE DESIGN		

TYTUL RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
SCHEMAT MONTAŻOWY UKŁADU POMIAROWEGO	IEL0 - 0202
DATA 05.2014 SKALA A1_1/100 A3	

A3